



NZB712 系列  
微机电容器保护测控装置

使用说明书

上海正泰自动化软件系统有限公司

2016 年 06 月

## 注意事项

-  装置外壳必须可靠接地。
-  装置内包含静电敏感组件，当移除装置外壳工作时，工作接触面和工作人员必须良好接地，避免设备受到伤害。
-  禁止带电拔插通讯接头。
-  输入开关量为有源接点，确保正确接线。
-  现场调试时应注意大电流通电时间不能过长，本装置交流回路2倍额定电流时可连续工作，10倍额定电流时允许10S，40倍额定电流时允许1S。
-  确保输入电流极性、输入电压相序正确。
-  装置经开出传动试验后，请务必按复归键复归。

# 目 次

1 概述 .....	1
1.1 范围.....	1
1.2 产品特点.....	1
1.3 保护配置.....	1
1.4 计量功能.....	3
1.5 基本技术数据.....	4
1.6 主要技术指标.....	5
2 安装 .....	6
2.1 外形尺寸图.....	6
2.2 开孔尺寸图.....	6
2.3 背板端子简介.....	7
2.4 装置原理接线图.....	9
3 保护功能介绍 .....	11
3.1 定时限过流保护.....	11
3.2 不平衡电流保护.....	11
3.3 不平衡电压保护.....	11
3.4 过电压保护.....	12
3.5 低电压保护.....	12
3.6 反时限保护.....	13
3.7 TV 断线.....	13
3.8 控制回路断线.....	14
4 压板和定值清单 .....	14
4.1 NZB7121DC/NZB7121AC 压板和定值清单 .....	14
4.2 NZB7122DC/NZB7122AC 压板和定值清单 .....	15
4.3 NZB7123DC/NZB7123AC 压板和定值清单 .....	17
4.4 NZB7128DC/NZB7128AC 压板和定值清单 .....	18
5 人机界面操作说明 .....	20
5.1 前面板.....	20
5.2 菜单结构.....	21
5.3 正常显示界面.....	23
5.4 主菜单.....	23
5.5 子菜单.....	23
6 装置调试及维护 .....	32
6.1 版本检查.....	32
6.2 开入量检查.....	32
6.3 开出量检查.....	34
6.4 模拟量检查.....	35
6.5 整组试验.....	35
6.6 维护说明.....	35
6.7 装置自检告警报文.....	37
7 订货与选型 .....	37
7.1 NZB712 系列参数选型表 .....	37
7.2 订货须知.....	38

## 1 概述

### 1.1 范围

NZB712 系列微机电容器保护测控装置可满足各种高压电力电容器的综合保护要求，包括反映桥接电容器组内部故障的差流以及反映多段多分支电容器中故障段与正常段之间电压差的差电压保护功能。其中 NZB712X 适用于直流供电系统，NZB712XAC 适用于交流供电系统。

NZB7121/ NZB7121AC 适用于电容器组的综合保护和测控；

NZB7122/ NZB7122AC 适用于带差流保护功能的桥接电容器组的综合保护和测控；

NZB7123/ NZB7123AC 适用于带差压保护功能的多段多分支电容器组的综合保护和测控。

NZB7128/ NZB7128AC 适用于电容器组的综合保护和测控；

### 1.2 产品特点

- a) 32位的高速DSP保证了高精度的快速计算，每周波48点采样，能在每个采样间隔对所有继电器实现实时计算，提高了采样精度，保证了保护的可靠性和速动性。
- b) 采用自适应算法，既能保证在区内严重故障时保护快速动作，又能保证正常运行及区外故障时保护不误动；
- c) 综合能力强，保护测控一体化；
- d) 体积小，功耗低，强弱电分开，结构紧凑，便于开关柜安装或组屏；
- e) 装置可存储32次故障报告、32次oioio事件记录，掉电不丢失，便于事故分析；
- f) 装置可存储10次故障录波数据，每次录波数据包含了故障前4个周波和故障后6个周波；
- g) 就地打印机可以打印事件记录、定值单、录波记录等信息，同时支持共享打印机配置接口。
- h) 通信配置齐全，包括打印机接口，Modem或IAP下载电缆接口，差分GPS脉冲对时接口，两个RS485接口，两个以太网接口， 支持电力行业通用的标准通信规约IEC60870-5-103。

### 1.3 保护配置

#### 1.3.1 NZB7121/NZB7121AC微机电容器保护装置

- a) 两段定时限过流保护
- b) 反时限过流保护
- c) 欠压保护
- d) 过电压保护
- e) 不平衡电流保护
- f) 不平衡电压保护
- g) TV断线
- h) 控回断线

#### 1.3.2 NZB7122/NZB7122AC微机电容器保护装置

- a) 两段定时限过流保护
- b) 反时限过流保护
- c) 欠压保护
- d) 过电压保护
- e) 不平衡电流保护
- f) 不平衡电压保护
- g) TV断线

h) 控回断线

1. 3. 3 NZB7123/NZB7123AC微机电容器保护装置

- a) 两段定时限过流保护
- b) 反时限过流保护
- c) 欠压保护
- d) 过电压保护
- e) 不平衡电流保护
- f) 不平衡电压保护
- g) TV断线
- h) 控回断线

1. 3. 4 NZB7128/NZB7128AC微机电容器保护装置

- a) 两段定时限过流保护
- b) 反时限过流保护
- c) 欠压保护
- d) 过电压保护
- e) 不平衡电流保护
- f) A相不平衡电压保护
- g) B相不平衡电压保护
- h) C相不平衡电压保护
- i) TV断线
- j) 控回断线

NZB7121/NZB7121AC/NZB7122/NZB7122AC/NZB7128/NZB7128AC功能配置图如图1所示：

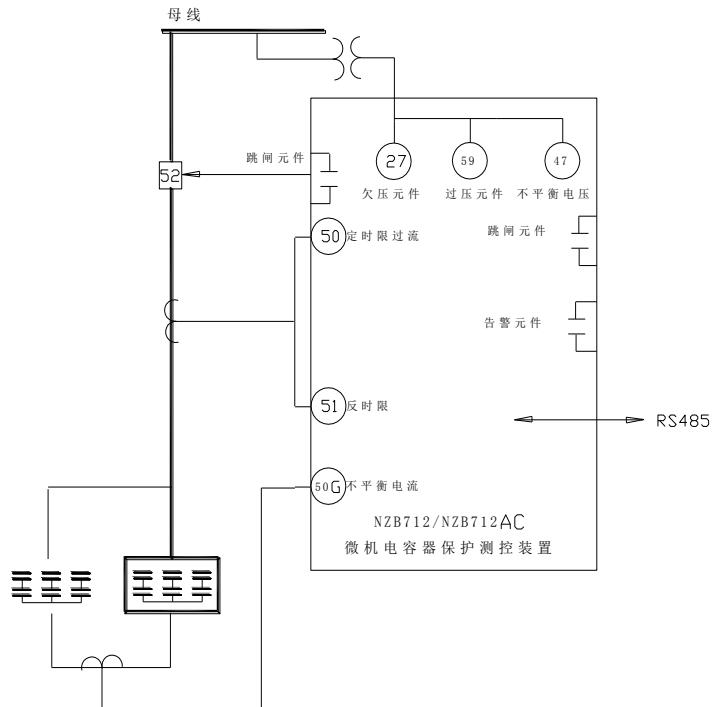


图 1 NZB7121/NZB7121AC/NZB7122/NZB7122AC/NZB7128/NZB7128AC 功能配置图

NZB7123/NZB7123AC功能配置图如图2所示：

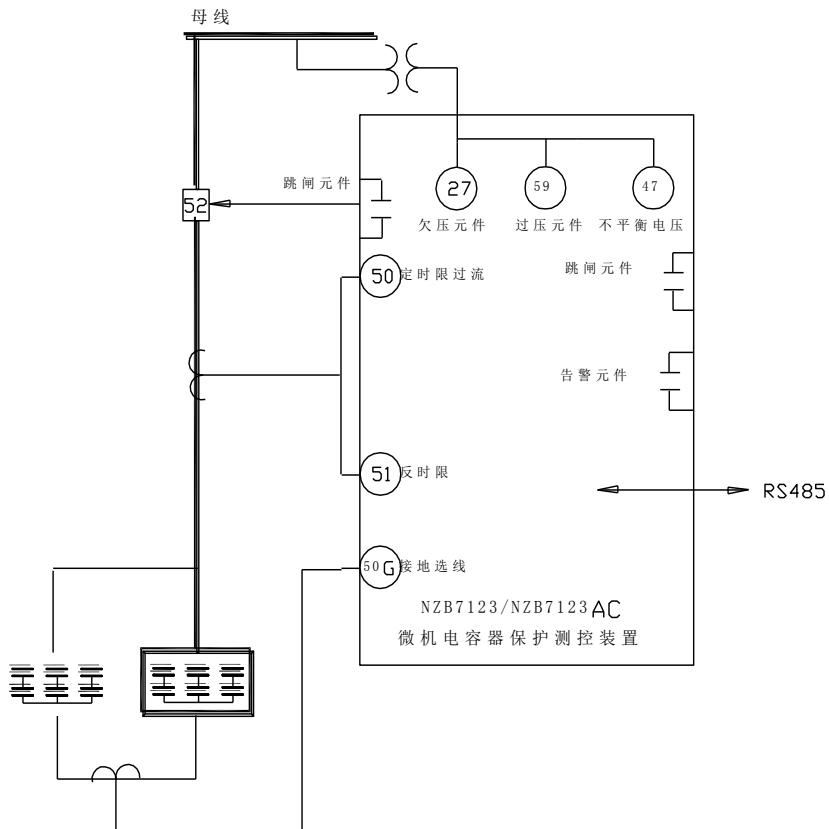


图 2 NZB7123/NZB7123AC 功能配置图

#### 1.4 计量功能

NZB7123除完成上述各自保护功能外，还具有以下丰富的测量和计量功能：

- a) 独立一组测量CT  
保护CT和测量CT分开，确保了计量精度。
- b) 瞬时电量测量  
PT接线形式为星型连接
  - 1) 电流IA, IC;
  - 2) 电压UA, UB, UC;
  - 3) 三相有功功率3P;
  - 4) 三相无功功率3Q;
  - 5) 三相功率因数COSΦ。
 注：B相电流为计算合成。
- c) 需量统计
  - 1) 需量电流;
  - 2) 需量有功功率、无功功率;
  - 3) 最大需量电流、最大需量有功功率、最大需量无功功率以及出现最大需量的时间。
- d) 最大最小值统计
  - 1) 三相最大最小电流;
  - 2) 三相最大最小有功功率;
  - 3) 三相最大最小无功功率。
- e) 电能计量

- 1) 正、负有功电度;
- 2) 正、负无功电度。

f) 谐波分析

提供A相电流、A相电压的谐波含有率及总谐波畸变率，可查看从基波到21次的谐波计算值。

## 1.5 基本技术数据

a) 额定交流数据

- 1) 额定交流电流In: 5A或1A;
- 2) 额定交流电压Un: 线电压 100V, 相电压  $100 / \sqrt{3}$  V;
- 3) 额定频率: 50Hz。

b) 额定电源数据

交直流220V或110V，允许偏差 +15%，-20%。

c) 机箱结构

采用6U, 19/3英寸机箱，采取后插拔，强弱电完全分开的方式。

d) 功率消耗

- 1) 交流电压回路: 当为额定电压时，每相不大于0.5VA;
- 2) 交流电流回路: 保护部分交流电流回路每相不大于0.5VA; 测控部分交流电流回路每相不大于0.5VA;
- 3) 直流回路: 正常运行时，保护逻辑回路不大于20W，开入回路不大于20W; 保护动作时，保护逻辑回路不大于30W。

e) 热稳定性

- 1) 交流电流回路: 2In下连续工作；10In下允许工作10s；40In下允许工作1s；
- 2) 交流电压回路: 1.2Un下可连续工作；1.4Un下允许工作10s。

f) 绝缘性能

- 1) 绝缘电阻: 装置所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准实验条件下，不小于100MΩ。
- 2) 介质强度: 各导电回路对地、各导电回路之间，对于额定绝缘电压>60V的回路应能承受工频2.0kV或直流2.8kV的直流电压的耐压试验；对于额定绝缘电压≤60V的回路应能承受工频500V或直流710V的耐压试验，历时1min，且无击穿、闪络及元器件损坏现象。

g) 冲击电压:

各导电回路对地、交流回路和直流回路之间，对于额定绝缘电压>60V的回路应能承受1.2/50μs、开路实验电压5kV的标准雷电波的短时冲击电压试验；对于额定绝缘电压≤60V的回路应能承受1.2/50μs、开路实验电压1kV的标准雷电波的短时冲击电压试验；装置允许闪络，但不应出现绝缘击穿或损坏现象。

h) 触点寿命

- 1) 电寿命: 装置输出触点电路在电压不超过250V，电流不超过0.5A，时间常数为 $5 \pm 0.75\text{ms}$ 的负荷条件下，产品能可靠动作及返回105次；切断电流0.3A (DC220V, 时间常数L/R为 $5\text{ms} \pm 0.75$ 的感性负载)
- 2) 机械寿命: 装置输出触点不接负荷，能可靠动作和返回107次。

i) 机械性能

- 1) 工作条件: 能承受严酷等级为I级的振动响应，冲击响应检验；
- 2) 运输条件: 能承受严酷等级为I级的振动耐久，冲击及碰撞检验。

- j) 环境条件
  - 1) 工作温度:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ , 24h内平均温度不超过 $35^{\circ}\text{C}$ ;
  - 2) 贮存温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 在极限值下不施加激励量, 装置不出现不可逆变化, 温度恢复后, 装置应能正常工作;
  - 3) 大气压力:  $80\text{kPa} \sim 110\text{kPa}$ ;
  - 4) 相对湿度: 最湿月的月平均最大相对湿度为90%, 同时该月的月平均最低温度为 $25^{\circ}\text{C}$ 且表面无凝露。最高温度为 $40^{\circ}\text{C}$ 时, 平均最大相对湿度不超过50%。
- k) 抗干扰能力
  - 1) 辐射电磁场干扰试验: 通过GB/T14598. 9规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰试验;
  - 2) 快速瞬变干扰试验: 通过GB/T14598. 10规定的严酷等级为A级的快速瞬变干扰试验;
  - 3) 脉冲群干扰试验: 通过GB/T14598. 13规定的III级脉冲群干扰试验;
  - 4) 抗静电放电干扰试验: 通过GB/T14598. 14规定的严酷等级为IV级的抗静电放电干扰试验;
  - 5) 浪涌抗扰度试验: 通过GB/T14598. 18规定共模电平 $\pm 2\text{kV}$ 、差模电平 $\pm 1\text{kV}$ 的浪涌抗扰度试验;
  - 6) 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验: 通过GB/T14598. 17规定80MHz至150MHz扫频、点频的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验。

## 1.6 主要技术指标

- a) 采样回路精确工作范围
  - 1) 电压:  $0.5\text{V} \sim 120\text{V}$ ;
  - 2) 测量电流:  $2\%I_{\text{n}} \sim 1.2I_{\text{n}}$ ;
  - 3) 保护电流:  $5\%I_{\text{n}} \sim 20I_{\text{n}}$ ;
- b) 电流整定值误差
  - 1)  $0.1I_{\text{n}} \sim 0.4I_{\text{n}}$  (含 $0.4I_{\text{n}}$ ) 范围内不超过 $\pm 0.015I_{\text{n}}$ ;
  - 2)  $0.4I_{\text{n}} \sim 20I_{\text{n}}$ 范围内不超过整定值的 $\pm 2.5\%$ 。
- c) 电压整定值误差
  - 1)  $2.0\text{V} \sim 10\text{V}$  (含 $10\text{V}$ ) 范围内不超过 $\pm 0.3\text{V}$ ;
  - 2)  $10\text{V} \sim 100\text{V}$ 范围内不超过整定值的 $\pm 2.5\%$ ;
- d) 延时整定值误差 (1.2倍整定值时)
  - 1)  $0\text{s} \sim 2\text{s}$  (含 $2\text{s}$ ) 范围内不超过 $40\text{ms}$ ;
  - 2)  $2\text{s} \sim 100\text{s}$ 范围内不超过整定值的 $\pm 2\%$ ;
  - 3) 反时限保护动作时间不大于 $\pm 2.5\%$ 或 $\pm 50\text{ms}$ ;
- e) 测控技术指标
  - 1) 电流/电压: 0.2级;
  - 2) 功率: 0.5级;
  - 3) 功率因数: 0.5级;
  - 4) 遥信分辨率: 不大于 $2\text{ms}$ ;
  - 5) 频率: 不大于 $\pm 0.02\text{Hz}$ ;
- f) 开关量、遥信及硬脉冲对时

- 1) 开关量输入电平为220V或110V(订货注明);
- 2) 支持IRIG-B码485电平差分输入;

## 2 安装

### 2.1 外形尺寸图

NZB7121/NZB7122/NZB7123/NZB7128产品外形尺寸如图3所示:

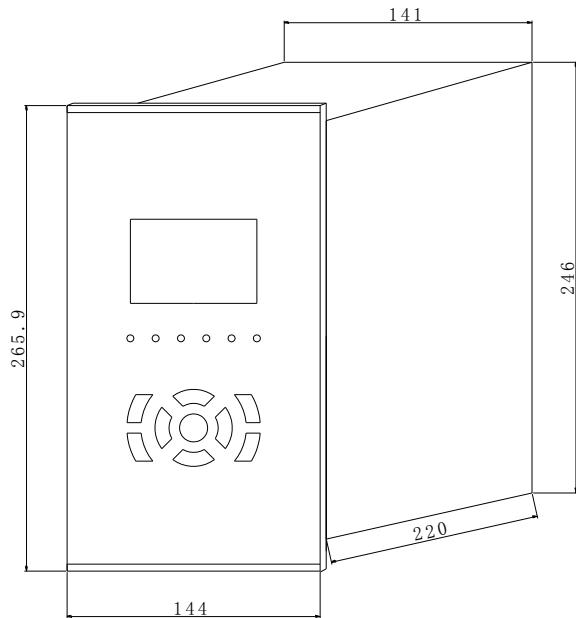


图3 NZB7121/NZB7122/NZB7123/NZB7128 产品外形尺寸图

### 2.2 开孔尺寸图

NZB7121/NZB7122/NZB7123/NZB7128开孔尺寸图如图4所示:

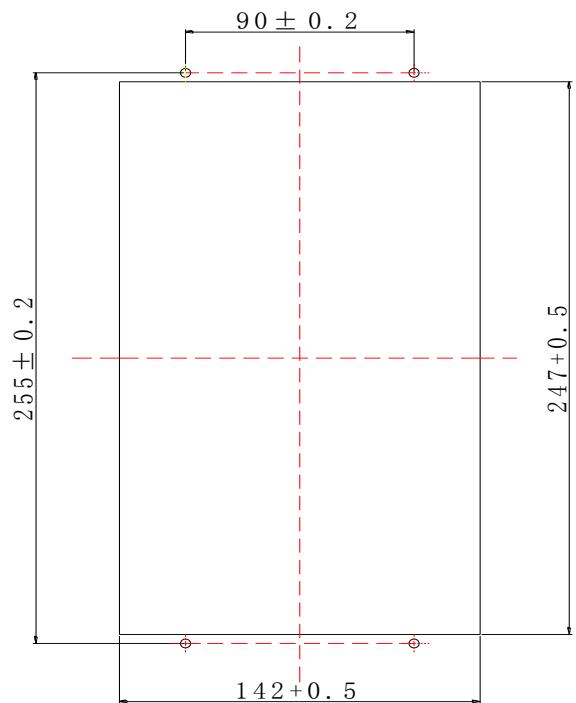


图4 NZB7121/NZB7122/NZB7123/NZB7128 产品开孔尺寸图

## 2.3 背板端子简介

a) NZB7121DC/AC/ NZB7122DC/AC NZB7123DC/AC端子图

NZB7121DC/AC/ NZB7122DC/AC NZB7123DC/AC端子图如图5所示：

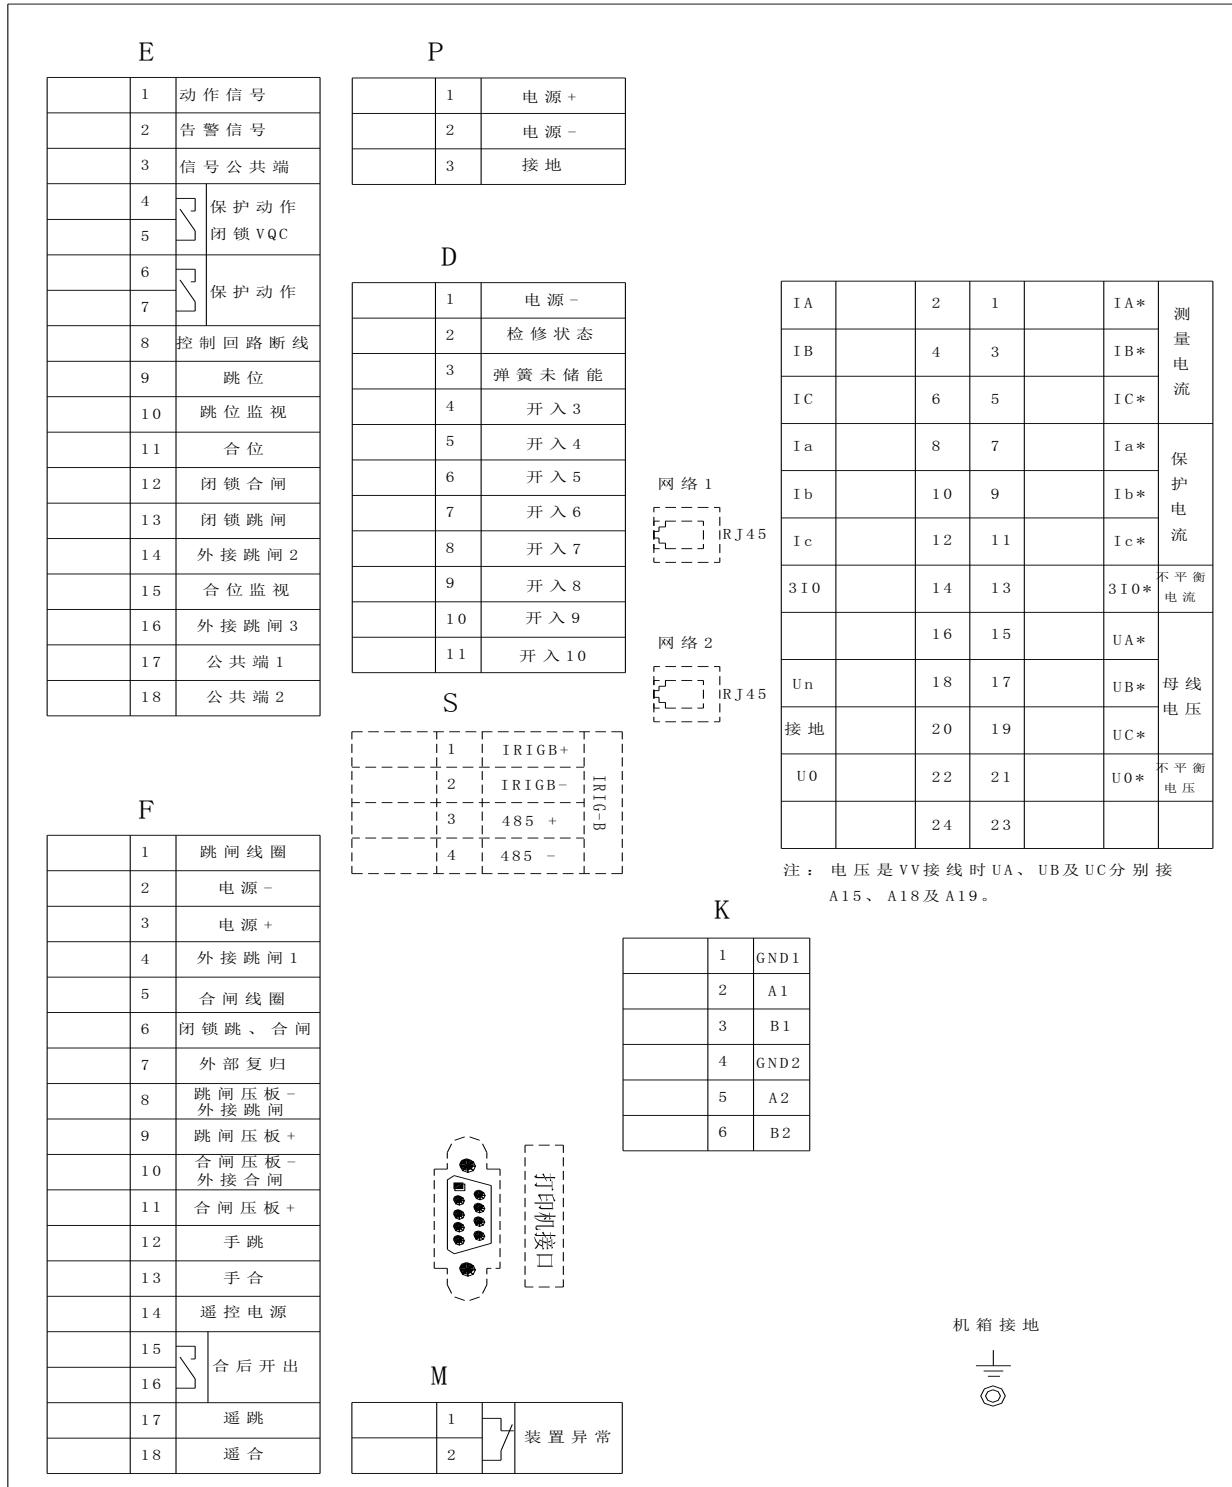


图 5 NZB7121DC/AC/ NZB7122DC/AC NZB7123DC/AC 端子图

注：1. 通讯方式为双以太网及双485复用，只能二选一，具体以工程图为准。

2. 对时及打印为选配功能，具体以工程图为准。

b) NZB7128DC/AC端子图

NZB7128DC/AC端子图如图6所示：

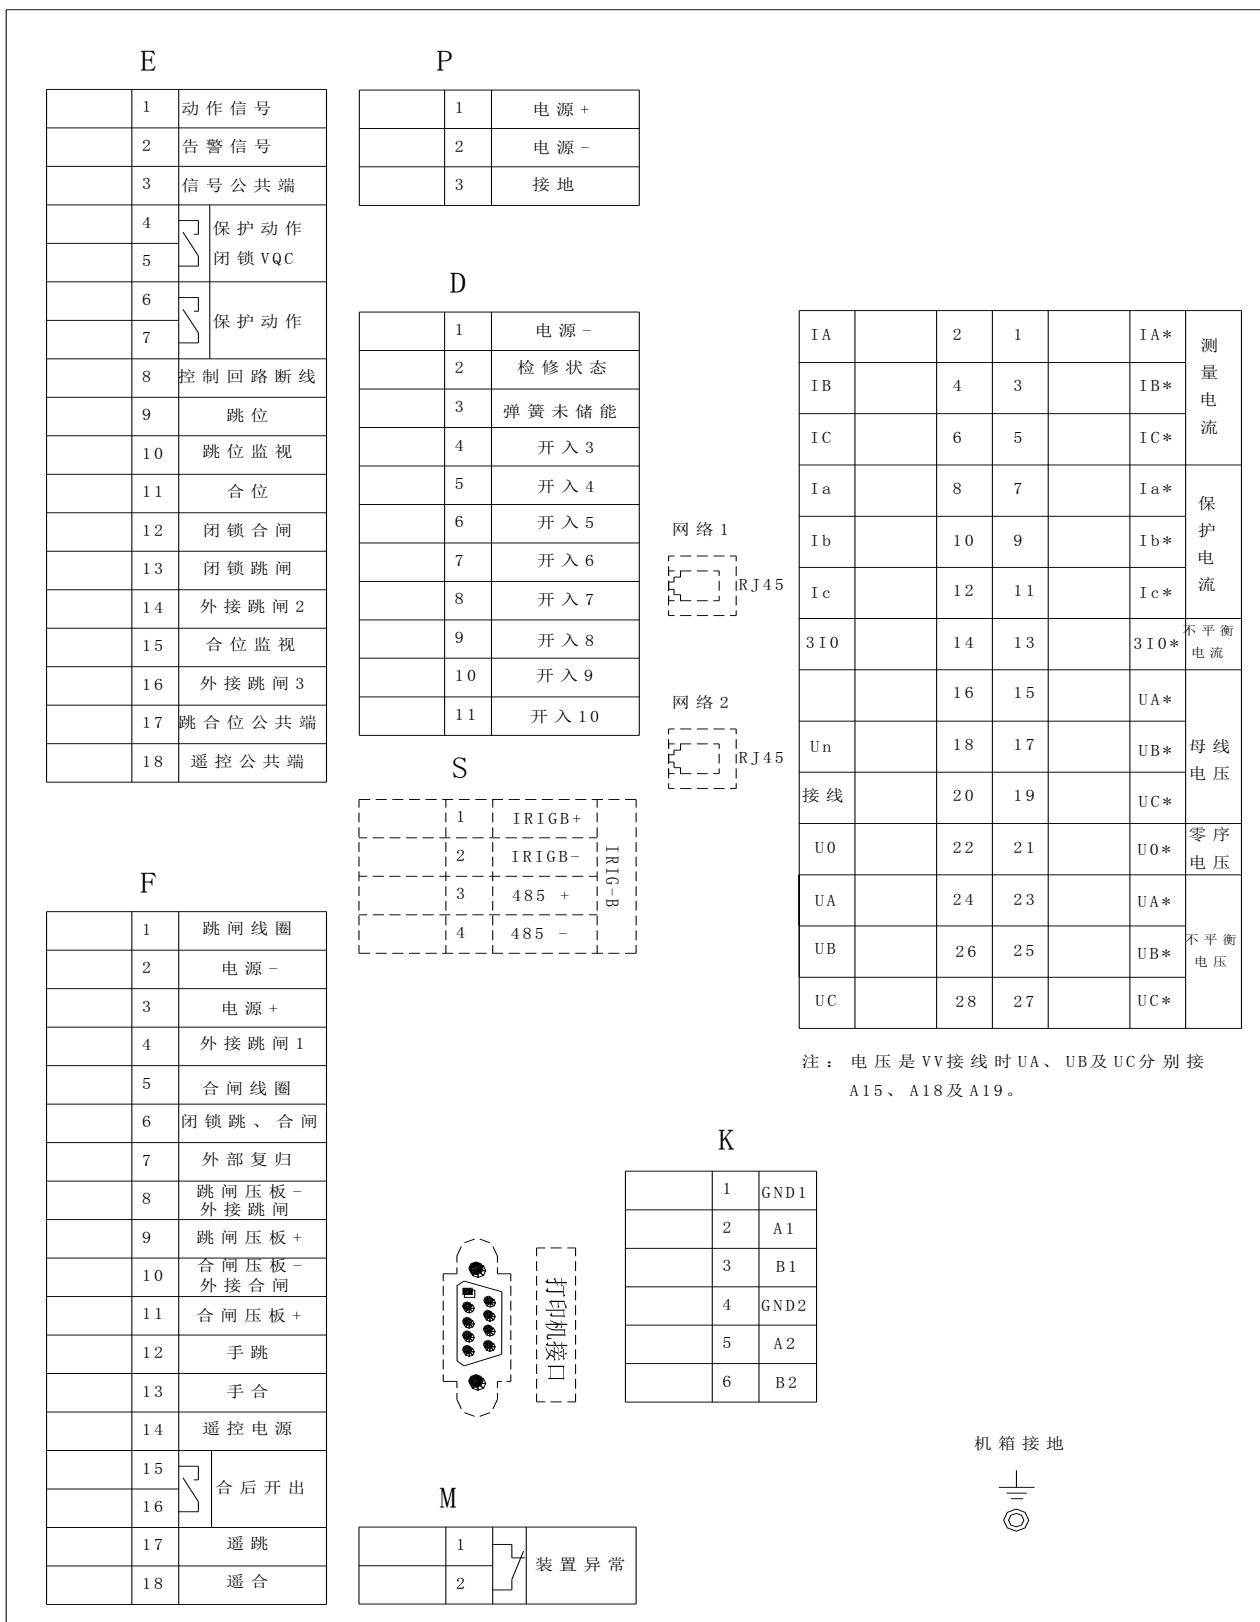


图6 NZB7128DC/AC端子图

- 注：1. 通讯方式为双以太网及双485复用，只能二选一，具体以工程图为准。  
 2. 对时及打印为选配功能，具体以工程图为准。

## 2.4 装置原理接线图

a) NZB7121DC/AC/ NZB7122DC/AC NZB7123DC/AC原理接线图

NZB7121DC/AC/ NZB7122DC/AC NZB7123DC/AC原理接线图如图7所示：


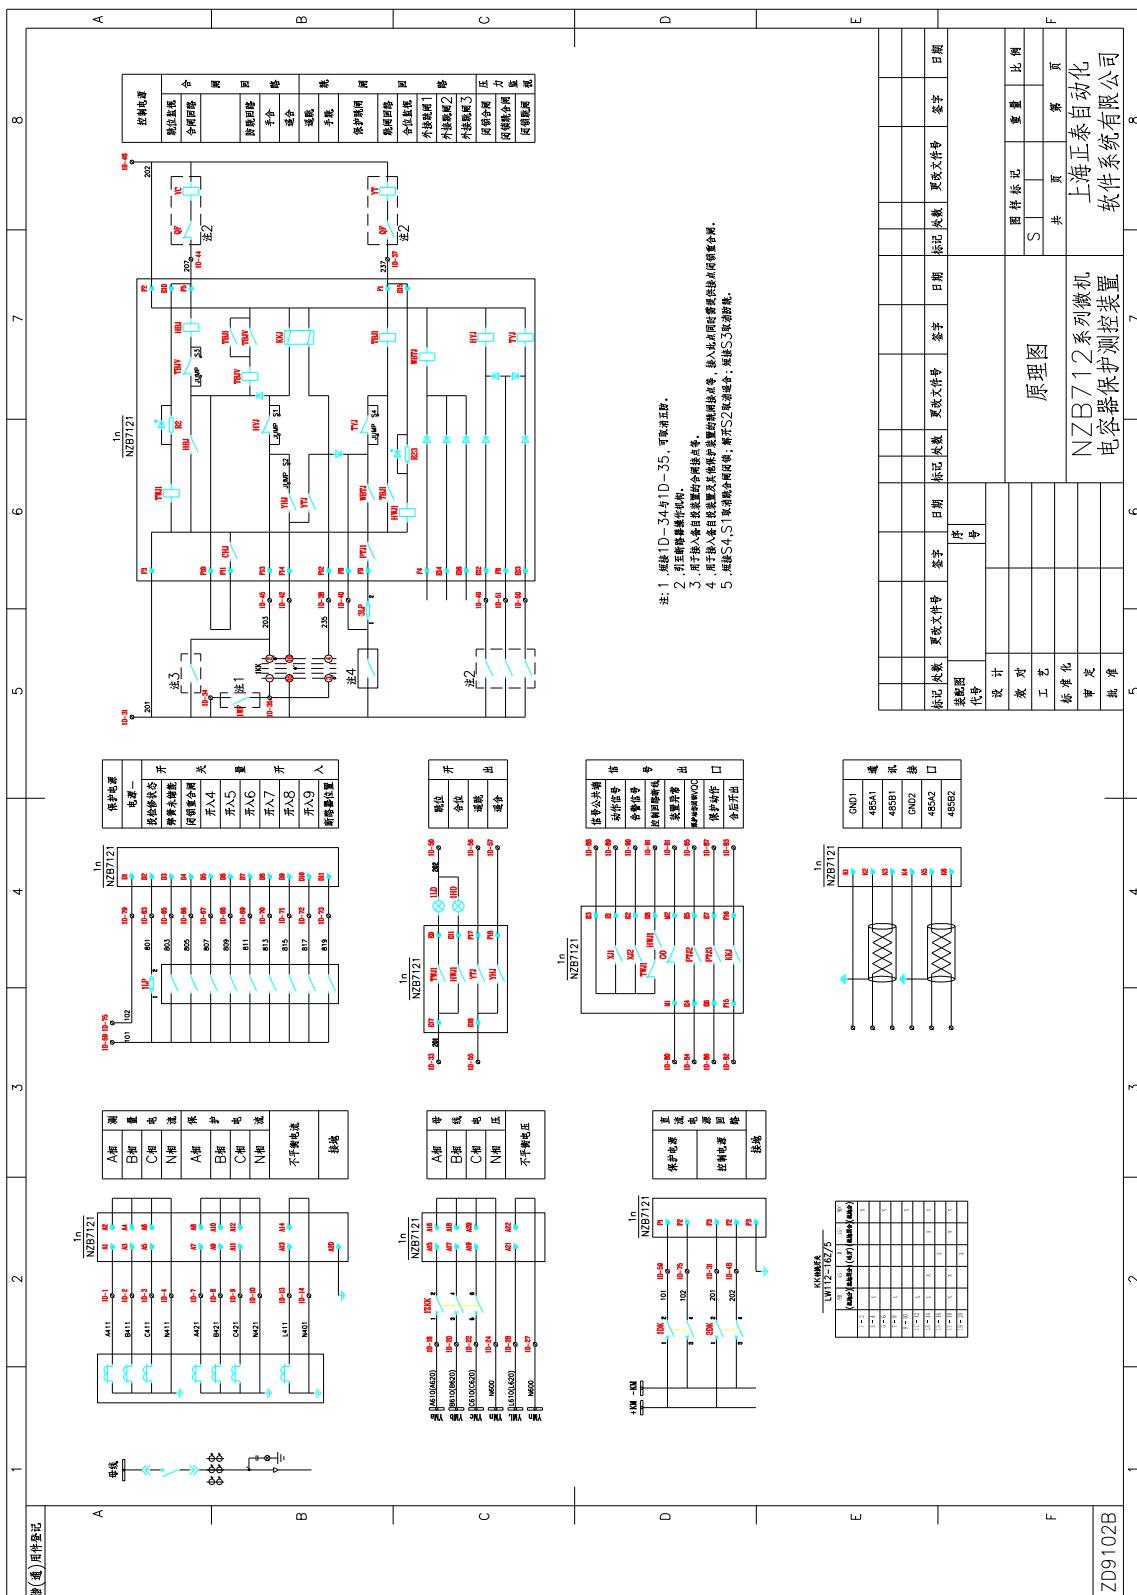


图 7 NZB7121DC/AC/ NZB7122DC/AC NZB7123DC/AC 原理接线图

b) NZB7128DC/AC原理接线图

NZB7128DC/AC原理接线图如图8所示：

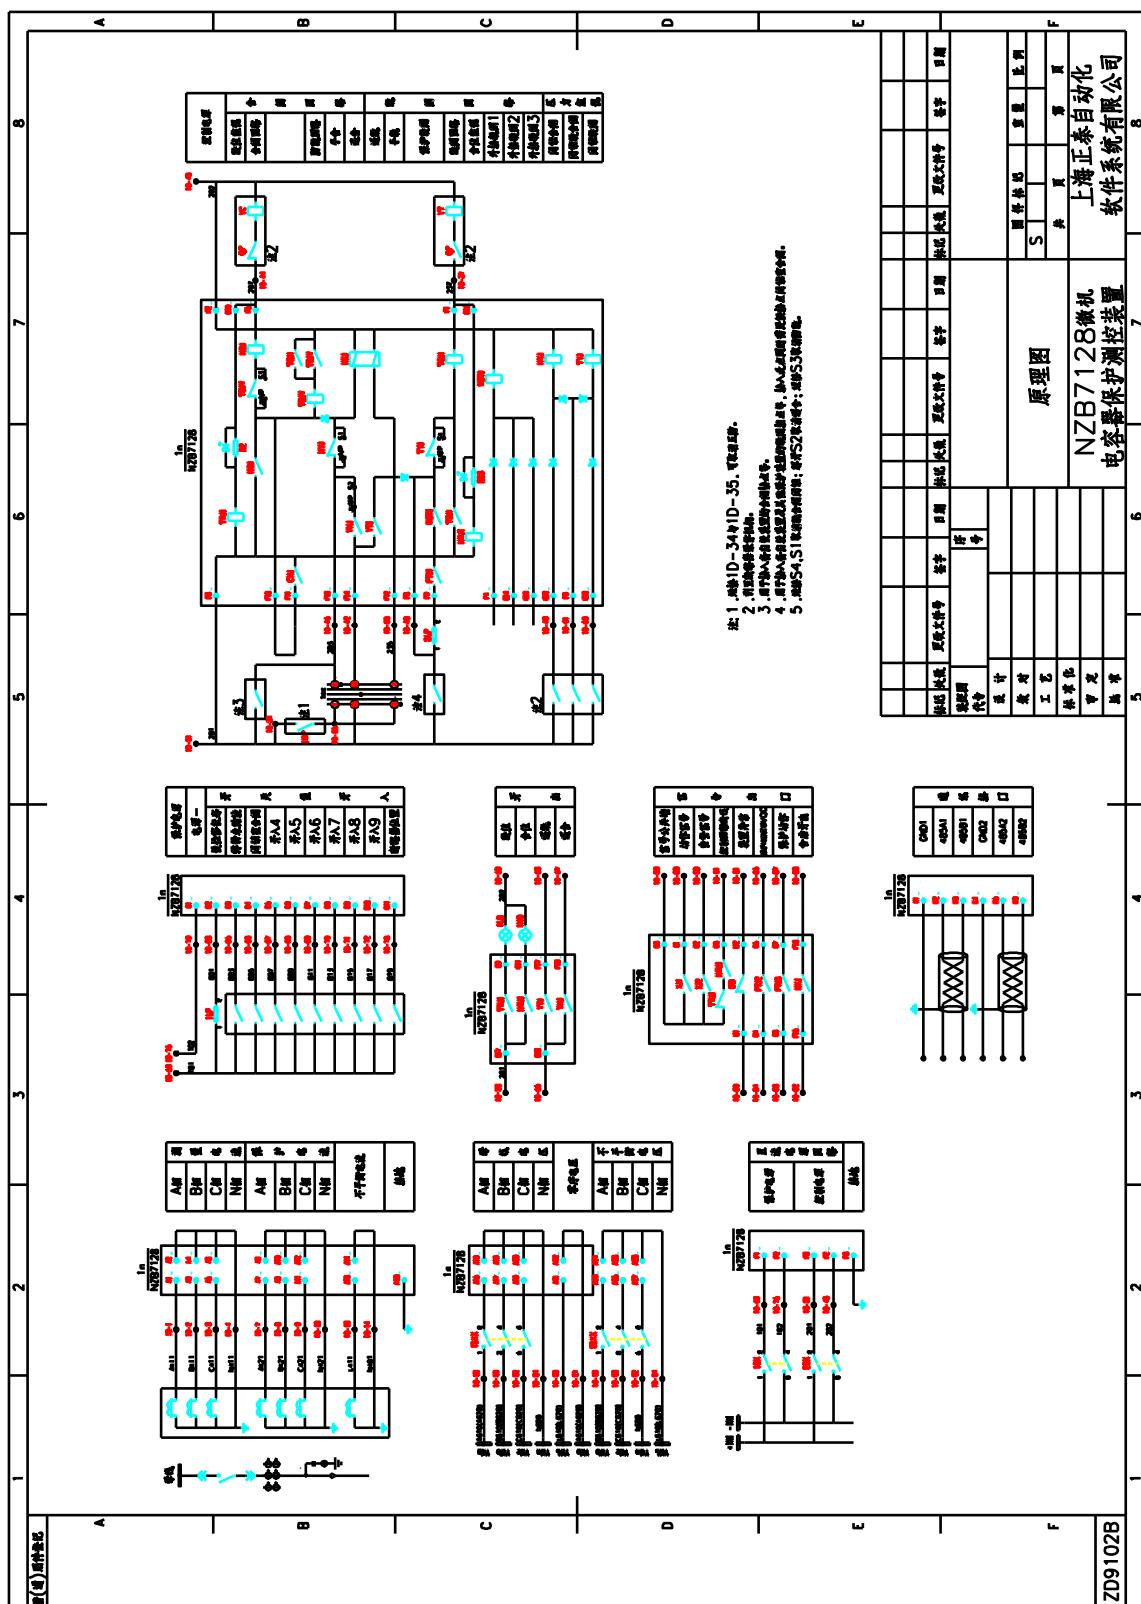

### 3 保护功能介绍

#### 3.1 定时限过流保护

本装置设两段定时限过流保护，各段电流及时间定值可独立整定。通过分别设置保护压板控制这两段保护的投退。

##### a) 动作条件

当保护压板投入时，任一相电流  $I$  大于整定值，经整定的延时保护动作。

##### b) 保护逻辑如图 9 所示：

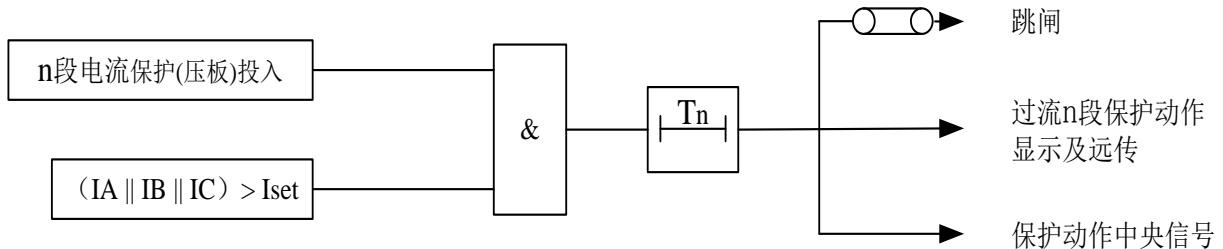


图 9 定时限过流保护逻辑图

注：Iset 为电流定值，Tn 为 n 段整定延时。

#### 3.2 不平衡电流保护

本装置设有不平衡电流保护，用于反映电容器组内部故障，可通过控制字设定为告警或跳闸方式。

##### a) 动作条件

在保护压板投入时，当不平衡电流大于整定值时，经整定的延时，保护动作于告警或跳闸。

##### b) 保护逻辑如图 10 所示：

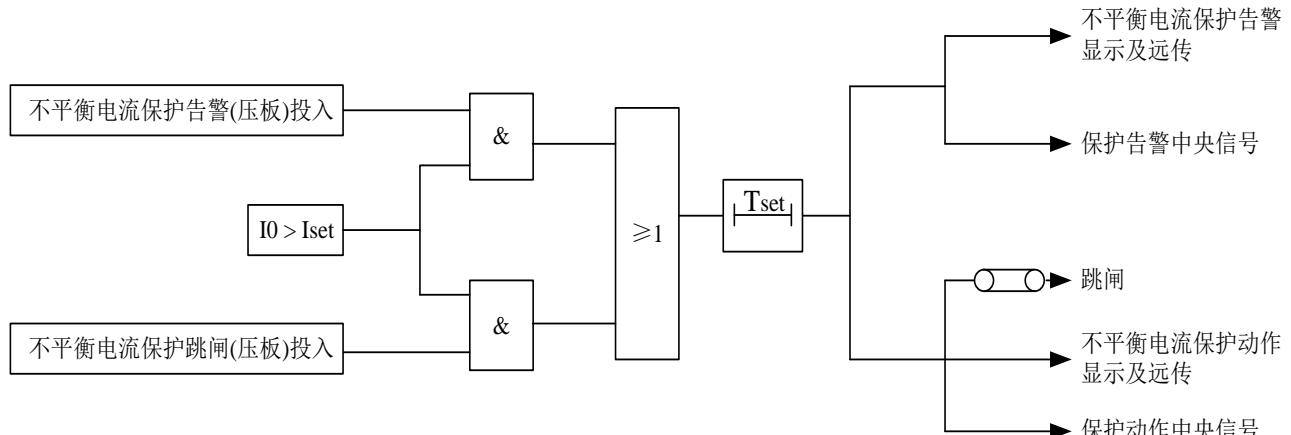


图 10 不平衡电流保护逻辑图

注：I0 为不平衡电流，Iset 为不平衡电流定值，Tset 为整定延时。

#### 3.3 不平衡电压保护

本装置设有不平衡电压保护，用于反映电容器组内部故障，可通过控制字设定为告警方式或跳闸方式。

##### a) 动作条件

在保护压板投入时，当不平衡电压大于整定值时，经整定的延时，保护动作于告警或跳闸。

b) 保护逻辑如图 11 所示:

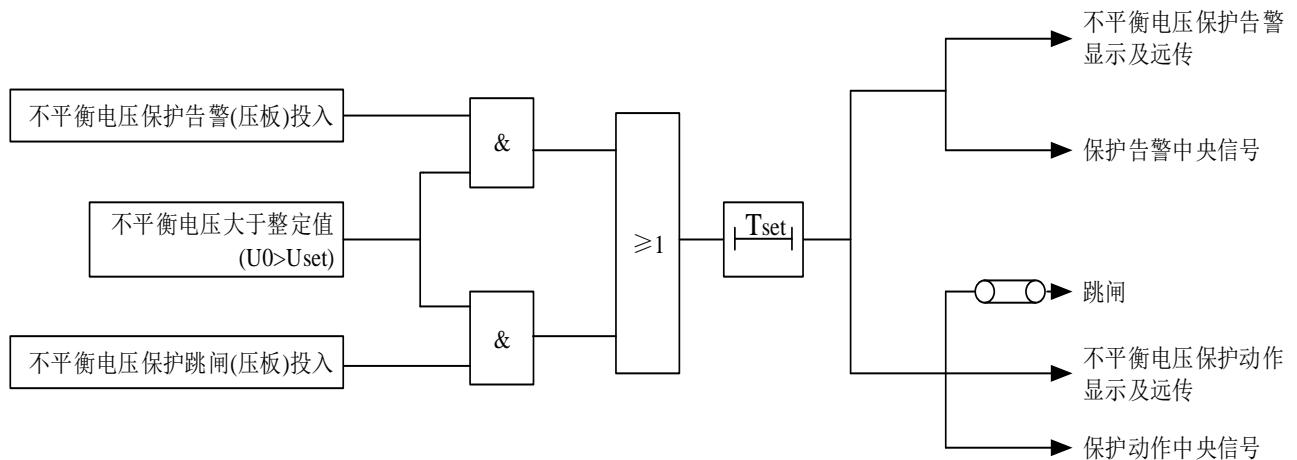


图 11 不平衡电压保护逻辑图

注:  $U_0$  为不平衡电压,  $U_{set}$  为不平衡电压定值,  $T_{set}$  为整定延时。

### 3.4 过电压保护

为防止系统稳态过电压造成电容器损坏, 装置设置了过电压保护。通过控制字可设定为告警方式或跳闸方式。为防止电容器未投时误发信号, 过电压保护中加有断路器合位判据。过电压保护取母线电压。

#### a) 动作条件

在保护压板投入时, 且断路器在合位, 若任一线电压大于过压定值, 保护动作。

b) 保护逻辑如图 12 所示:

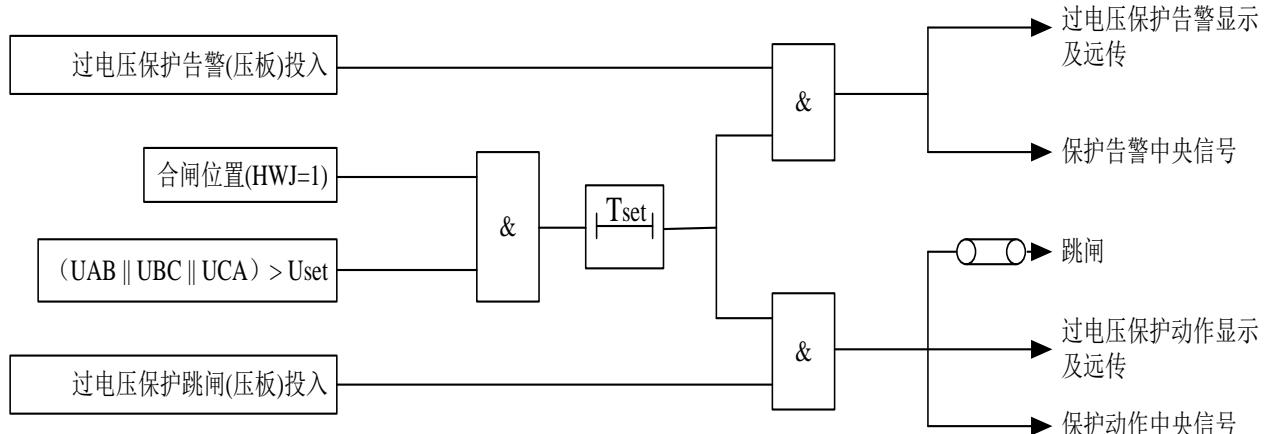


图 12 过电压保护逻辑图

注:  $U_{set}$  为过电压整定电压,  $HWJ$  为合位继电器,  $T_{set}$  为整定延时。

### 3.5 低电压保护

为防止系统故障后线路断开引起电容器组失去电源, 而线路重合又使母线带电, 使电容器组因电压累积而过电压损坏, 设置低电压保护。为避免 PT 断线引起低电压误动, 增加了有流闭锁条件, 并且可以投退。低电压保护中加有断路器合位判据, 避免断路器未投时误发信号。

#### a) 动作条件

在保护压板投入时, 且断路器在合位, 不满足有流闭锁条件, 若三个线电压同时小于低电压保护定值, 经过低电压保护整定延时, 保护动作。

c) 保护逻辑如图 13 所示:

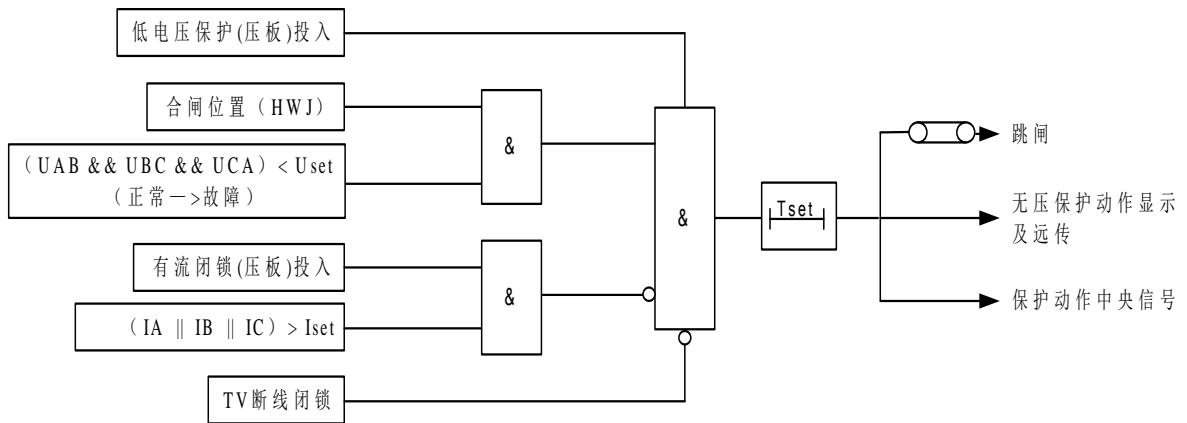


图 13 低电压保护逻辑图

注:  $U_{set}$  为低电压整定电压,  $HWJ$  为合位继电器,  $T_{set}$  为保护整定延时。

### 3.6 反时限保护

装置设四种模式的相电流反时限保护。

a) 反时限四种模式为

种类 1 标准反时限 IEC1

$$t = k \left( \frac{0.14}{\left( \frac{I}{I_s} \right)^{0.02}} - 1 \right)$$

种类 2 非常反时限 IEC2

$$t = k \left( \frac{13.5}{\left( \frac{I}{I_s} \right)} - 1 \right)$$

种类 3 极端反时限 IEC3

$$t = k \left( \frac{80}{\left( \frac{I}{I_s} \right)^2} - 1 \right)$$

种类 4 长反时限 UK

$$t = k \left( \frac{120}{\left( \frac{I}{I_s} \right)} - 1 \right)$$

式中:  $I_s$  为启动电流,  $K$  为时限系数

b) 保护逻辑如图 14 所示:

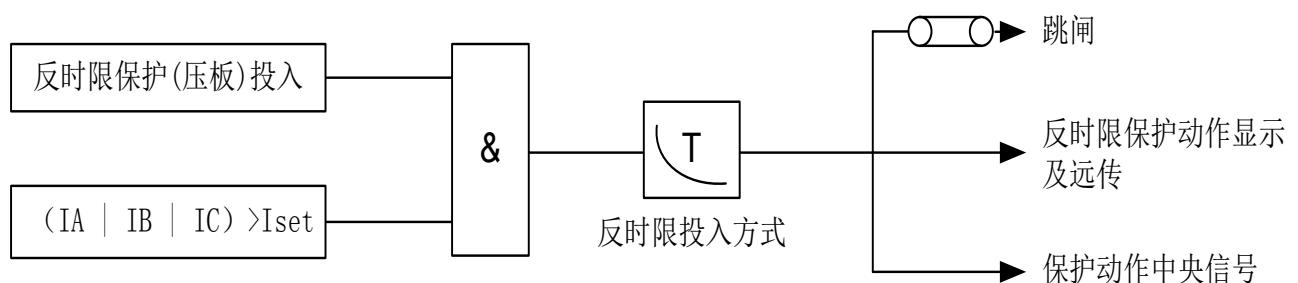


图 14 反时限保护逻辑图

注:  $I_{set}$  为反时限整定电流,  $T$  为反时限投入方式。

### 3.7 TV 断线

装置设有 TV 断线检测功能。

保护逻辑如图 15 所示:

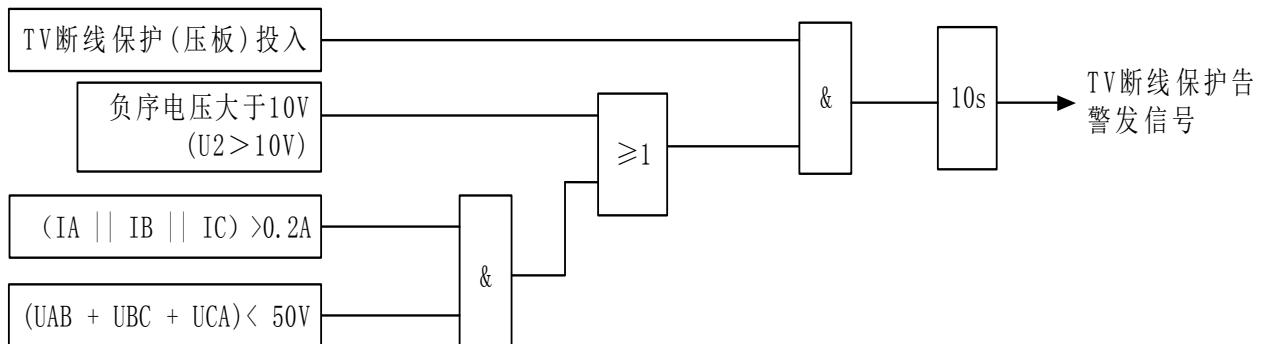


图 15 TV 断线逻辑图

注: U2 为负序电压, T 为反时限投入方式。

### 3.8 控制回路断线

通过装置内部引入的跳位、合位开入接点, 可实现控制回路断线检测功能。当控制回路断线发生时, 面板上的控回断线LED灯亮, 同时控制回路断线输出继电器接点接通。

#### a) 动作条件

当装置检测到跳位、合位开入信号相同时, 经过约 5s 的延时, 发控制回路断线报警信号。

#### b) 保护逻辑如图 16 所示:

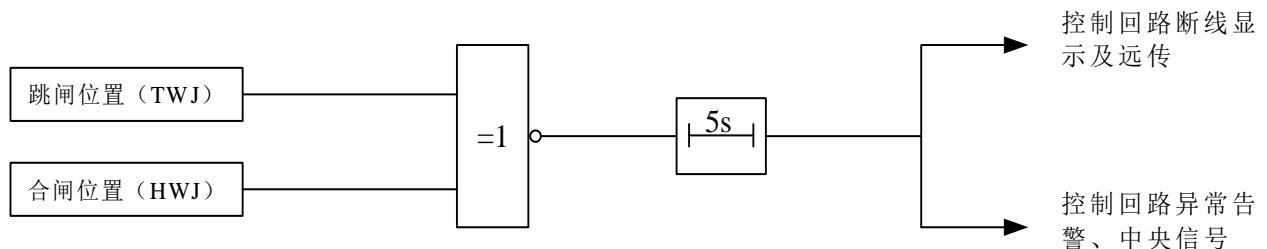


图 16 控制回路断线逻辑图

## 4 压板和定值清单

### 4.1 NZB7121DC/NZB7121AC 压板和定值清单

NZB7121DC/NZB7121AC 压板清单如表 1 所示:

表 1 NZB7121DC/NZB7121AC 压板清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
1	过流 I 段保护	保护投入	0	0~1	1
2	过流 II 段保护	保护投入	0	0~1	1
3	反时限保护	保护投入	0	0~1	1
4	过电压保护	保护投入	0	0~1	1
5	欠压保护	保护投入	0	0~1	1
6	不平衡电流保护	保护投入	0	0~1	1
7	不平衡电压保护	保护投入	0	0~1	1
8	TV 断线	保护投入	0	0~1	1
9	控制回路断线	保护投入	0	0~1	1

注: 上表中 0 显示为 X, 1 显示为 √。

NZB7121DC/NZB7121AC 定值清单如表 2 所示：

表 2 NZB7121DC/NZB7121AC 定值清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
1	过流 I 段保护	保护投入	0	0~1	1
		动作电流	30A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
2	过流 II 段保护	保护投入	0	0~1	1
		动作电流	10A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	1.00s	0~99.99	0.01
3	反时限保护	保护投入	0	0~1	1
		启动电流	5A	0.1In~20In	0.01
		时限系数	1s	0~99.99	0.01
		种类	1	1: 标准反时限 2: 非常反时限 3: 极端反时限 4: 长反时限	1
		告警投入	0	0~1	1
4	过电压保护	跳闸投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~3Un	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		保护投入	0	0~1	1
5	欠压保护	动作电压	100V	0~2Un	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		有流闭锁投退	0	0~1	1
		有流定值	5A	0.1In~20In	0.01
		告警投入	0	0~1	1
6	不平衡电流保护	跳闸投入	0	0~1	1
		动作电流	1A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		告警投入	0	0~1	1
7	不平衡电压保护	跳闸投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~150V	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		TV 断线投入	0	0~1	1
8	TV 断线	TV 断线选择	0	0: 退低电压保护 1: 不退低电压保护	1

#### 4. 2 NZB7122DC/NZB7122AC 压板和定值清单

NZB7122DC/NZB7122AC 压板清单如表 3 所示：

表 3 NZB7122DC/NZB7122AC 压板清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
1	过流 I 段保护	保护投入	0	0~1	1

表 3 (续) NZB7122DC/NZB7122AC 压板清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
2	过流 II 段保护	保护投入	0	0~1	1
3	反时限保护	保护投入	0	0~1	1
4	过电压保护	保护投入	0	0~1	1
5	欠压保护	保护投入	0	0~1	1
6	不平衡电流保护	保护投入	0	0~1	1
7	不平衡电压保护	保护投入	0	0~1	1
8	TV 断线	保护投入	0	0~1	1
9	控制回路断线	保护投入	0	0~1	1

注：上表中 0 显示为 X，1 显示为 √。

NZB7122DC/NZB7122AC 定值清单如表 4 所示：

表 4 NZB7122DC/NZB7122AC 定值清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
1	过流 I 段保护	保护投入	0	0~1	1
		动作电流	30A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
2	过流 II 段保护	保护投入	0	0~1	1
		动作电流	10A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	1.00s	0~99.99	0.01
3	反时限保护	保护投入	0	0~1	1
		启动电流	5A	0.1In~20In	0.01
		时限系数	1s	0~99.99	0.01
		种类		1: 标准反时限 2: 非常反时限 3: 极端反时限 4: 长反时限	1
4	过电压保护	告警投入	0	0~1	1
		跳闸投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~3Un	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
5	欠压保护	保护投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~2Un	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		有流闭锁投退	0	0~1	1
		有流定值	5A	0.1In~20In	0.01
6	不平衡电流保护	告警投入	0	0~1	1
		跳闸投入	0	0~1	1
		动作电流	1A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01

表 4 (续) NZB7122DC/NZB7122AC 定值清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
7	不平衡电压保护	告警投入	0	0~1	1
		跳闸投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~150V	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
8	TV 断线	TV 断线投入	0	0~1	1
		TV 断线选择	0	0: 退低电压保护 1: 不退低电压保护	1

#### 4.3 NZB7123DC/NZB7123AC 压板和定值清单

NZB7123DC/NZB7123AC 压板清单如表 5 所示:

表 5 NZB7123DC/NZB7123AC 压板清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
1	过流 I 段保护	保护投入	0	0~1	1
2	过流 II 段保护	保护投入	0	0~1	1
3	反时限保护	保护投入	0	0~1	1
4	过电压保护	保护投入	0	0~1	1
5	欠压保护	保护投入	0	0~1	1
6	不平衡电流保护	保护投入	0	0~1	1
7	不平衡电压保护	保护投入	0	0~1	1
8	TV 断线	保护投入	0	0~1	1
9	控制回路断线	保护投入	0	0~1	1

注: 上表中 0 显示为×, 1 显示为√。

NZB7123DC/NZB7123AC 定值清单如表 6 所示:

表 6 NZB7123DC/NZB7123AC 定值清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
1	过流 I 段保护	保护投入	0	0~1	1
		动作电流	30A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
2	过流 II 段保护	保护投入	0	0~1	1
		动作电流	10A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	1.00s	0~99.99	0.01
3	反时限保护	保护投入	0	0~1	1
		启动电流	5A	0.1In~20In	0.01
		时限系数	1s	0~99.99	0.01
		种 类	1	1: 标准反时限 2: 非常反时限 3: 极端反时限 4: 长反时限	1

表 6 (续) NZB7123DC/NZB7123AC 定值清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
4	过电压保护	告警投入	0	0~1	1
		跳闸投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~3Un	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
5	欠压保护	保护投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~2Un	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		有流闭锁投退	0	0~1	1
		有流定值	5A	0.1In~20In	0.01
6	不平衡电流保 护	告警投入	0	0~1	1
		跳闸投入	0	0~1	1
		动作电流	1A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
7	不平衡电压保 护	告警投入	0	0~1	1
		跳闸投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~150V	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
8	TV 断线	TV 断线投入	0	0~1	1
		TV 断线选择	0	0: 1: 退低电压保护 不退低电压保护	1

#### 4. 4 NZB7128DC/NZB7128AC 压板和定值清单

NZB7128DC/NZB7128AC 压板清单如表 7 所示:

表 7 NZB7128DC/NZB7128AC 压板清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
1	过流 I 段保护	保护投入	0	0~1	1
2	过流 II 段保护	保护投入	0	0~1	1
3	反时限保护	保护投入	0	0~1	1
4	过电压保护	保护投入	0	0~1	1
5	低电压保护	保护投入	0	0~1	1
6	不平衡电流保护	保护投入	0	0~1	1
7	A 相不平衡电压保护	保护投入	0	0~1	1
8	B 相不平衡电压保护	保护投入	0	0~1	1
9	C 相不平衡电压保护	保护投入	0	0~1	1
10	TV 断线	保护投入	0	0~1	1
11	控制回路断线	保护投入	0	0~1	1

NZB7128DC/NZB7128AC 定值清单如图 8 所示:

表 8 NZB7128DC/NZB7128AC 定值清单

序号	保护名称	定值项目	初始值	整定范围	步长
1	过流 I 段保护	保护投入	0	0~1	1
		动作电流	30A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
2	过流 II 段保护	保护投入	0	0~1	1
		动作电流	10A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	1.00s	0~99.99	0.01
3	反时限保护	保护投入	0	0~1	1
		启动电流	5A	0.1In~20In	0.01
		时限系数	1s	0~99.99	0.01
		种类	1	1: 标准反时限 2: 非常反时限 3: 极端反时限 4: 长反时限	1
		告警投入	0	0~1	1
4	过电压保护	跳闸投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~3Un	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		保护投入	0	0~1	1
5	低电压保护	动作电压	100V	0~2Un	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		有流闭锁投退	0	0~1	1
		有流定值	5A	0.1In~20In	0.01
		告警投入	0	0~1	1
6	不平衡电流保护	跳闸投入	0	0~1	1
		动作电流	1A	0.1In~20In	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		告警投入	0	0~1	1
7	A 相不平衡电压保护	跳闸投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~150V	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		告警投入	0	0~1	1
8	B 相不平衡电压保护	跳闸投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~150V	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
		告警投入	0	0~1	1
9	C 相不平衡电压保护	跳闸投入	0	0~1	1
		动作电压	100V	0~150V	0.01
		动作时限	0.50s	0~99.99	0.01
10	TV 断线	TV 断线选择	0	0: 退低电压保护	1

## 5 人机界面操作说明

### 5.1 前面板

#### a) 液晶显示器LCD

LCD 为  $128 \times 128$  点阵式液晶显示器，显示方式为蓝底白字，为全中文菜单结构。设有液晶休眠功能，当无故障、无告警状态下 3 分钟后 LCD 自动休眠，当有键盘操作或有故障、告警信号时自动打开 LCD 显示。

#### b) 状态指示灯

运行灯：绿色，正常运行时为闪烁状态。

合位灯：红色，断路器合位时点亮。

跳位灯：绿色，断路器跳位时点亮。

动作灯：红色，保护跳闸后点亮该灯并保持，故障消失后可按复归按键复归。

重合闸灯：红色，重合闸动作后，点亮该灯。

告警灯：黄色，保护告警后点亮该灯并保持，故障消失后可按复归按键复归。

#### c) 默认显示信息

正常运行界面显示三相电流、零序电流、线电压以及零序电压。NZB71 系列产品面板图如图 17 所示：



图 17 NZB71 系列产品面板图

## 5.2 菜单结构

装置电源投入以后，进入工作状态，液晶界面显示为主菜单界面。用户可以通过面板按钮或者使用便携机通过通讯接口，方便地进入到各子菜单下，对装置进行设置和操作。菜单结构图如图 18 所示：


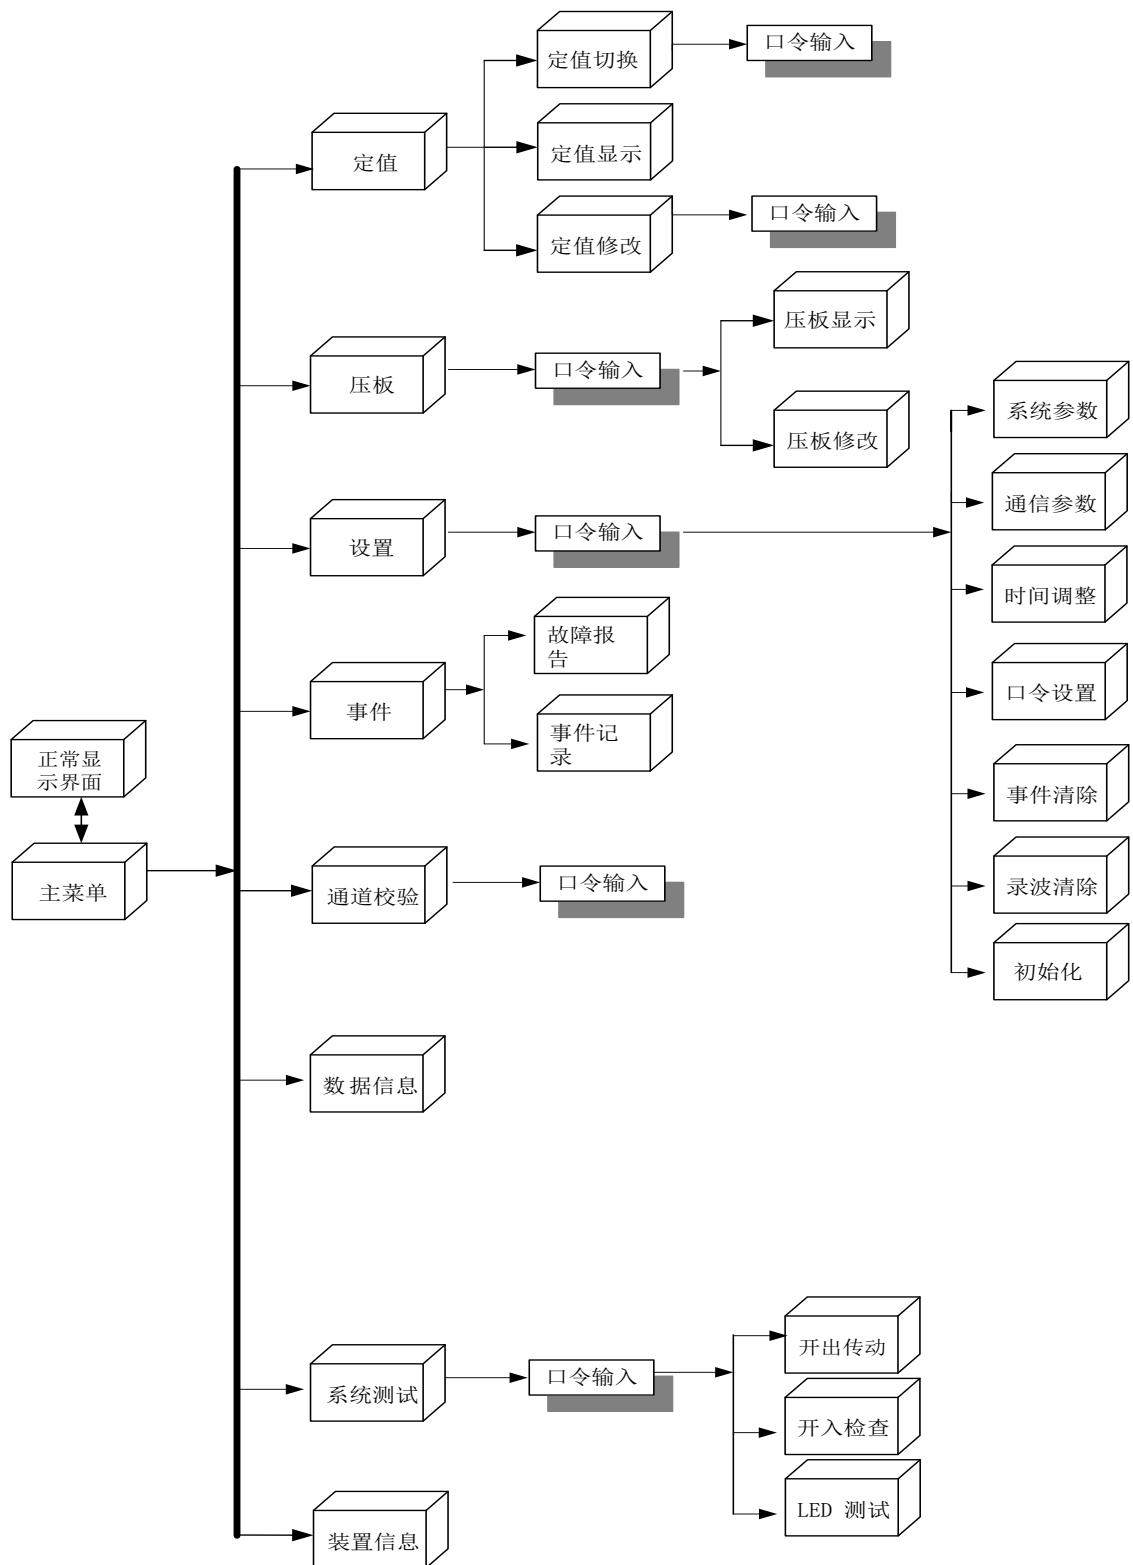


图 18 菜单结构图

### 5.3 正常显示界面

装置上电后，面板3分钟内无按键操作，或用户在主菜单界面下操作【取消】键，则人机界面（简称MMI）进入正常显示界面，同时关背光灯。

在正常显示界面中显示装置名称、时间信息、运行定值区号、电流及电压的一次值等信息。

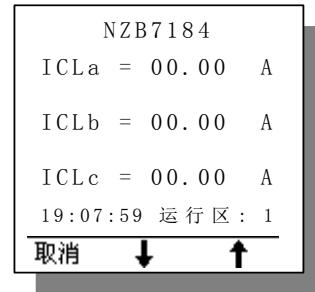


在正常显示界面下，用户操作【取消】键，则MMI返回到主菜单界面；用户操作【↓】或【↑】键，进行上下翻页查看。

### 5.4 主菜单

装置上电后进入“主菜单”界面。

在“主菜单”界面下，用户操作【取消】键，MMI进入到正常显示界面；用户操作方向键【↓】、【↑】、【←】、【→】，到欲选择的子菜单位置，此时对应的菜单项反显显示，再按【确认】键，即可进入相应的子菜单项，屏幕显示相应的子菜单内容。

“主菜单”界面中共八项子菜单：1、定值；2、压板；3、设置；4、事件；5、通道校验；6、数据信息；7、系统测试；8、装置信息。

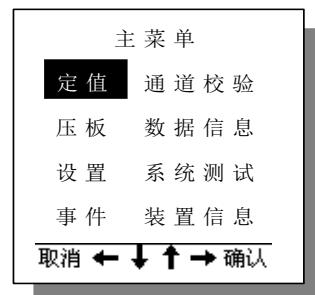


### 5.5 子菜单

#### 5.5.1 定值

本子菜单用于保护定值区的选择，保护定值的显示和整定。有三个下一级菜单项：定值切换、定值显示和定值修改。

在子菜单“定值”界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到“主菜单”；用户操作方向键【↓】或【↑】到欲选择的子菜单位置，此时对应的菜单项反显色，再按【确认】键，即可进入相应的子菜单项。

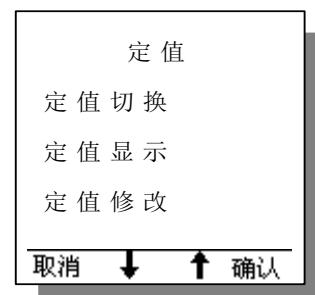


##### a) 定值切换


选择子菜单“定值”界面下的“定值切换”菜单项，首先提示用户输入口令。出厂口令为“000”，此口令用户可在子菜单“设置”的下一级菜单“口令设置”中更改。

口令界面操作方法：

- 1) 通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换；进入选择状态，此时整个口令的各个数位全部反显；进入修改状态，此时口令中要修改的单个数位反显；
- 2) 在修改状态，通过操作方向键【←】或【→】，光标按位左移或右移，从而选择要修改的位，选中的位反显色；
- 3) 在修改状态，通过操作加减键【+】或【-】，修改选择项；
- 4) 输入正确口令后按【确认】键进入“定值切换”界面；

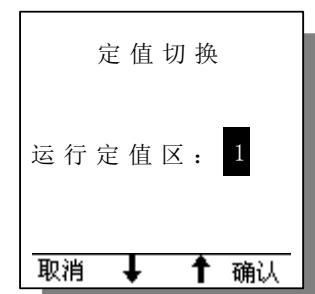

- 5) 若输入口令错误, 后按【确认】键, MMI返回到上一级“定值”界面;
- 6) 在输入口令界面下, 操作【取消】键, MMI也返回到上一级“定值”界面。
- 7) 定值切换界面操作方法:
- 8) 通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换;
- 9) 在修改状态, 通过操作方向键【↓】或【↑】, 修改选择项;
- 10) 操作【取消】键, MMI从“定值切换”界面进入到提示用户保存的“定值切换保存”界面。

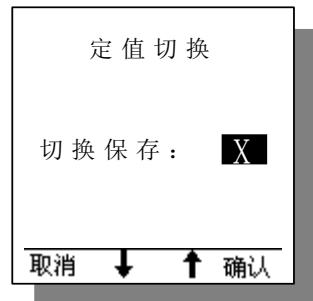

定值切换保存界面操作方法:


- 1) 通过操作方向键【↓】或【↑】, 配合操作【确认】键选择是否保存, 操作完成后, MMI返回到“定值”界面;
- 2) 通过操作【取消】键, 不选择保存, MMI直接返回到“定值”界面。

#### b) 定值显示

选择子菜单“定值”界面下的“定值显示”菜单项, 首先提示用户选择要显示的定值区。

选择定值区界面操作方法:

- 1) 通过操作方向键【↓】或【↑】, 配合操作【确认】键选择定值区, 操作完成后, MMI进入到“定值显示”界面;
- 2) 通过操作【取消】键, 不选择保存, MMI返回到“定值”界面。

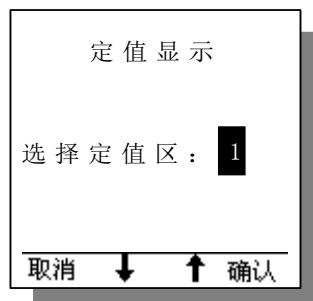

定值显示界面操作方法:

子菜单定值显示用于保护定值区的显示, 有按保护功能划分的多个下级菜单项。

- 1) 用户操作方向键【↓】、【↑】、【←】、【→】, 到欲选择的子菜单位置, 此时对应的菜单项反显色, 再按【确认】键, 即可进入相应的子菜单项;
- 2) 如选择“过流”后, 则MMI显示“过流”的定值, 若为多页定值, 用户可按方向键【↓】或【↑】翻页查看;
- 3) 在子菜单“定值显示”界面下, 用户操作【取消】键, MMI返回到“定值”界面。




#### c) 定值修改

选择子菜单“定值”界面下的“定值修改”菜单项, 提示用户输入口令, 口令界面操作方法同上(定值切换中)。输入正确口令后, 选择要显示的定值区, 选择定值区界面操作方法同上(定值显示中)。操作完成后, MMI进入到“定值修改”界面。





定值修改界面操作方法:

子菜单定值修改用于保护定值区的整定修改, 有按保护功能

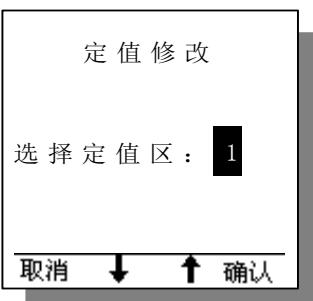

划分的多个下级菜单项。

- 1) 在子菜单“定值修改”界面下，户操作方向键【↓】、【↑】、【←】、【→】，到欲选择的子菜单位置，此时对应的菜单项反显色，再按【确认】键，即可进入相应的子菜单项；
- 2) 如选择“过流”后，则MMI进入“过流”的定值界面；
- 3) 此时，通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换。进入选择状态，此时整个要修改项的各个数位全部反显；进入修改状态，此时要修改项中要修改的单个数位反显；
- 4) 在修改状态，通过操作方向键【←】或【→】，光标按位左移或右移，从而选择要修改的位，选中的位反显色；
- 5) 在修改状态，通过操作方向键【↓】或【↑】，修改选择项；
- 6) 在选择状态，通过操作方向键【↓】或【↑】，选择项向下或向上移动；
- 7) 在按保护功能划分的多个下级菜单项界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到“定值修改”界面；
- 8) 在子菜单“定值修改”界面下，用户操作【取消】键，MMI进入到提示用户保存的“定值修改保存”界面。输入要固化的定值区后，此界面操作方法与“定值切换保存”界面相同。

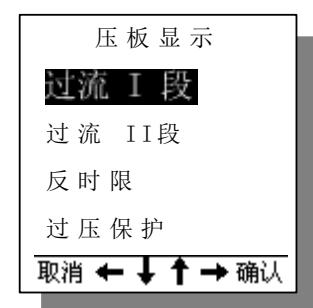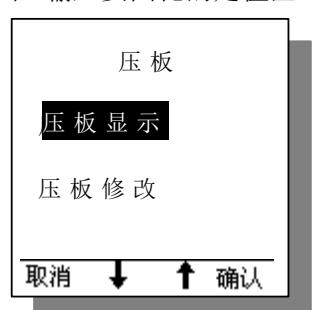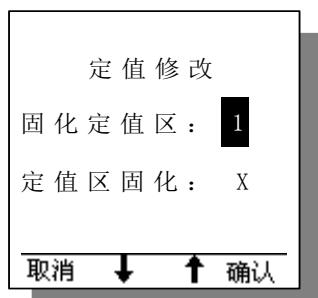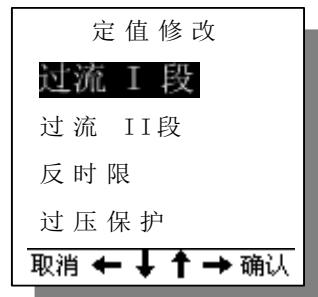

### 5.5.2 压板

在子菜单“主菜单”界面下，选择子菜单“压板”菜单项，首先提示用户输入口令，口令界面操作方法同上（定值切换中）。操作完成后，MMI进入到“压板”界面；

在子菜单“压板”界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到主菜单；用户操作方向键【↓】或【↑】到欲选择的子菜单位置，此时对应的菜单项反显色，再按【确认】键，即可进入相应的子菜单项。

#### a) 压板显示

选择子菜单“压板”界面下的“压板显示”菜单项，MMI进入到“压板显示”界面。

压板显示界面操作方法：

子菜单压板显示按保护功能划分了多个下级菜单项。

- 1) 用户操作方向键【↓】、【↑】、【←】、【→】，到欲选择的子菜单位置，此时对应的菜单项反显色，再按【确认】键，即可进入相应的子菜单项；
- 2) 如选择“过流I段”后，则MMI显示“过流I段”的定值，若为多页定值，用户可按方向键【↓】或【↑】翻页查看；
- 3) 在子菜单“定值显示”界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到“定值”界面。

#### b) 压板修改

选择子菜单“压板”界面下的“压板修改”菜单项，MMI进入到“压板修改”界面。

压板修改界面操作方法：




子菜单压板修改按保护功能划分了多个下级菜单项。

- 1) 在子菜单“压板修改”界面下，户操作方向键【↓】、【↑】、【←】、【→】，到欲选择的子菜单位置，此时对应的菜单项反显色，再按【确认】键，即可进入相应的子菜单项；
- 2) 如选择“过流I段”后，则MMI进入“过流I段”的定值界面；
- 3) 此时，通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换。进入选择状态，此时整个要修改项的各个数位全部反显；进入修改状态，此时要修改项中要修改的单个数位反显；
- 4) 在修改状态，通过操作方向键【←】或【→】，光标按位左移或右移，从而选择要修改的位，选中的位反显色；
- 5) 在修改状态，通过操作加减键【+】或【-】，修改选择项；
- 6) 在选择状态，通过操作方向键【↓】或【↑】，选择项向下或向上移动；
- 7) 在按保护功能划分的多个下级菜单项界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到“压板修改”界面；
- 8) 在子菜单“压板修改”界面下，用户操作【取消】键，MMI进入到提示用户保存的“压板保存”界面。

#### 5.5.3 设置

在子菜单“主菜单”界面下，选择子菜单“设置”菜单项，首先提示用户输入口令，口令界面操作方法同上（定值切换中）。操作完成后，MMI进入到“设置”界面；

在子菜单“设置”界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到主菜单；用户操作方向键【↓】或【↑】到欲选择的子菜单位置，此时对应的菜单项反显色，再按【确认】键，即可进入相应的子菜

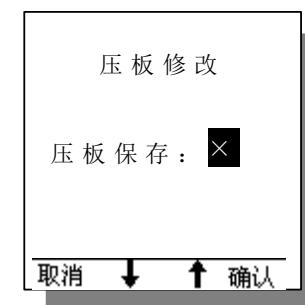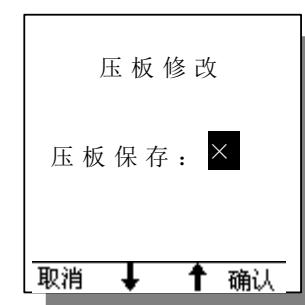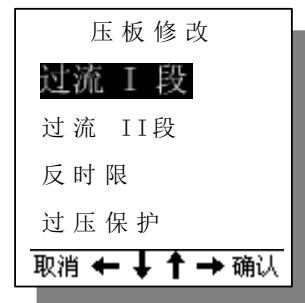

单项。

a) 系统参数

选择子菜单“设置”界面下的“系统参数”菜单项，MMI进入到“系统参数”界面。

系统参数界面操作方法：

- 1) 通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换；进入选择状态，此时整个要修改项的各个数位全部反显；进入修改状态，此时要修改项中要修改的单个数位反显；
- 2) 在修改状态，通过操作方向键【←】或【→】，光标按位左移或右移，从而选择要修改的位，选中的位反显色；
- 3) 在修改状态，通过操作加减键【+】或【-】，修改选择项；
- 4) 在选择状态，通过操作方向键【↓】或【↑】，选择项向下或向上移动；
- 5) 在子菜单“系统参数”界面下，用户操作【取消】键，MMI进入到提示用户保存的“参数保存”界面。此界面操作方法与“定值切换保存”界面相同。





b) 通信参数

选择子菜单“设置”界面下的“通信参数”菜单项，MMI进入到“通信参数”界面。

通信参数界面操作方法：

- 1) 通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换；进入选择状态，此时整个要修改项的各个数位全部反显；进入修改状态，此时要修改项中要修改的单个数位反显；
- 2) 在修改状态，通过操作方向键【←】或【→】，光标按位左移或右移，从而选择要修改的位，选中的位反显色；
- 3) 在修改状态，通过操作加减键【+】或【-】，修改选择项；
- 4) 在选择状态，通过操作方向键【↓】或【↑】，选择项向下或向上移动；
- 5) 在子菜单“通信参数”界面下，用户操作【取消】键，MMI进入到提示用户保存的“参数保存”界面。此界面操作方法与“定值切换保存”界面相同。


c) 网口设置

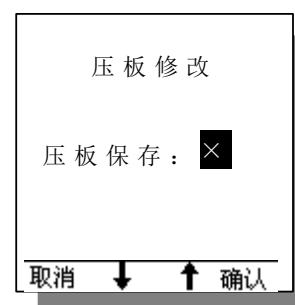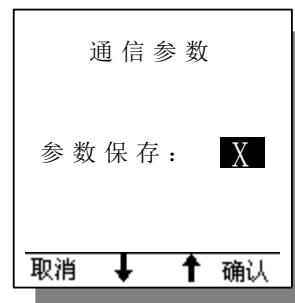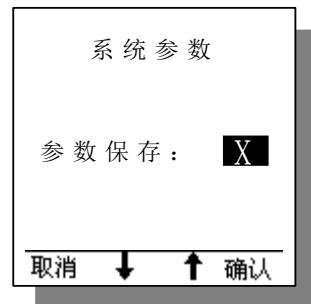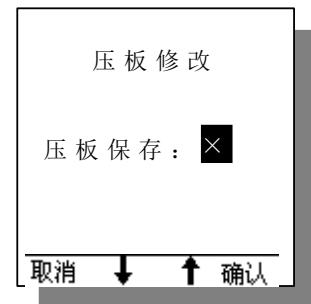

选择子菜单“设置”界面下的“网口设置”菜单项，MMI进入到“网口设置”界面。

网口设置界面操作方法：

- 1) 通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换；进入选择状态，此时整个要修改项的各个数位全部反显；进入修改状态，此时要修改项中，要修改的单个数位反显；
- 2) 在修改状态，通过操作方向键【←】或【→】，光标按位左移或右移，从而选择要修改的位，选中的位反显色；
- 3) 在修改状态，通过操作加减键【+】或【-】，修改选择项，用户修改的数据，应符合IP地址的规定，如：单IP段值不应大于255；
- 4) 在选择状态，通过操作方向键【↓】或【↑】，在相邻选择项间移动；
- 5) 在子菜单“网口设置”界面下，用户操作【取消】键，MMI进入到提示用户保存的“参数保存”界面。此界面操作方法与“定值切换保存”界面相同。

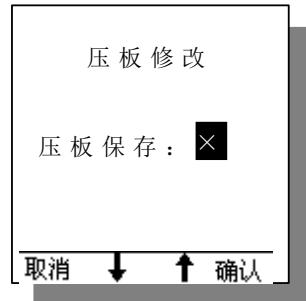


d) 时间调整

选择子菜单“设置”界面下的“时间调整”菜单项，MMI进入到“时间调整”界面。

时间调整界面操作方法：

- 1) 通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换；进入选择状态，此时整个要修改项的各个数位全部反显；进入修改状态，此时要修改项中，要修改的单个数位反显；
- 2) 在修改状态，通过操作方向键【←】或【→】，光标按位左移或右移，从而选择要修改的位，选中的位反显色；
- 3) 在修改状态，通过操作加减键【+】或【-】，修改选择项，用户修改的数据，应符合年月日时分秒的规定，如：月份不应大于12；
- 4) 在选择状态，通过操作方向键【↓】或【↑】，在相邻选择项间移动；
- 5) 在子菜单“时间调整”界面下，用户操作【取消】键，MMI进入到提示用户保存的“时间保存”界面。此界面操作方法与“定值切换保存”界面相同。

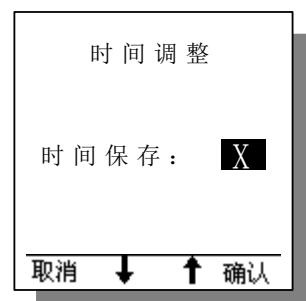


e) 口令设置

选择子菜单“设置”界面下的“口令设置”菜单项，MMI进入到“口令设置”界面。

口令设置界面操作方法：

- 1) 通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换；进入选择状态，此时整个要修改项的各个

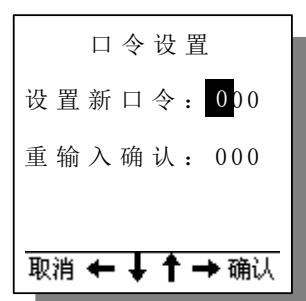

- 2) 数位全部反显；进入修改状态，此时要修改项中要修改的单个数位反显；
- 3) 在修改状态，通过操作方向键【←】或【→】，光标按位左移或右移，从而选择要修改的位，选中的位反显色；
- 4) 在修改状态，通过操作加减键【+】或【-】，修改选择项；
- 5) 在选择状态，通过操作方向键【↓】或【↑】，选择项向下或向上移动；
- 6) 在子菜单“口令设置”界面下，用户操作【取消】键，如果用户设置的新口令和确认口令一致，MMI进入到提示用户保存的“口令保存”界面。此界面操作方法与“定值切换保存”界面相同；
- 7) 在子菜单“口令设置”界面下，用户操作【取消】键，如果用户设置的新口令和确认口令不一致，MMI进入到提示用户口令设置错误的界面，用户操作【取消】键后，重新返回到“口令设置”界面。

f) 电度累计复位

选择子菜单“设置”界面下的“电度累计复位”菜单项，MMI进入到“电度累计复位”界面。

电度累计复位界面操作方法：

- 1) 通过操作加减键【+】或【-】，配合操作【确认】键选择是否复位，操作完成后，MMI返回到“设置”界面；
- 2) 通过操作【取消】键，没有复位操作，MMI返回到“设置”界面。

g) 需量复位

选择子菜单“设置”界面下的“需量复位”菜单项，MMI进入到“需量复位”界面。

需量复位界面操作方法：

- 1) 通过操作加减键【+】或【-】，配合操作【确认】键选择是否复位，操作完成后，MMI返回到“设置”界面；
- 2) 通过操作【取消】键，没有复位操作，MMI返回到“设置”界面。

h) 事件清除

选择子菜单“设置”界面下的“事件清除”菜单项，MMI进入到“事件清除”界面。







事件清除界面操作方法：

- 1) 通过操作加减键【+】或【-】，配合操作【确认】键选择是否复位，操作完成后，MMI返回到“设置”界面；
- 2) 通过操作【取消】键，没有复位操作，MMI返回到“设置”界面。

i) 录波清除

选择子菜单“设置”界面下的“录波清除”菜单项，MMI进入到“录波清除”界面。

录波清除界面操作方法：

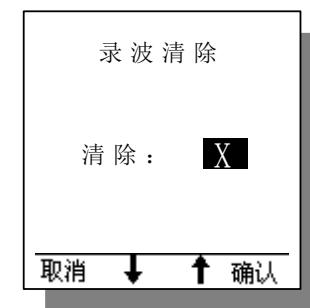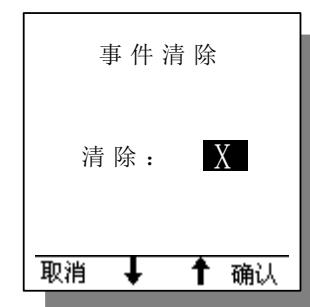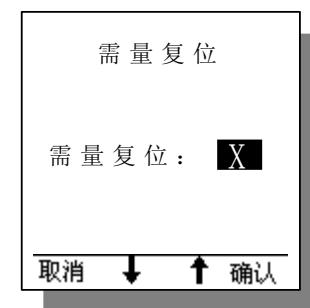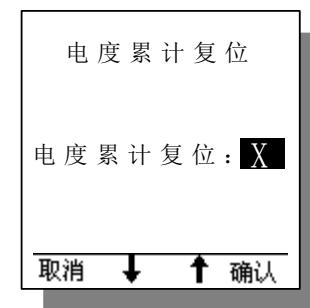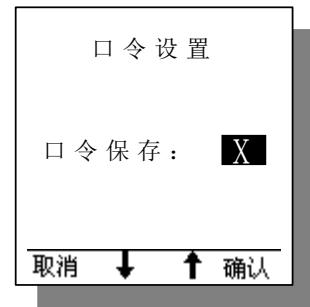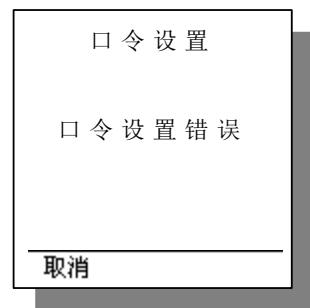

- 1) 通过操作加减键【+】或【-】，配合操作【确认】键选择是否复位，操作完成后，MMI返回到“设置”界面；
- 2) 通过操作【取消】键，没有复位操作，MMI返回到“设置”界面。

#### j) 初始化

选择子菜单“设置”界面下的“初始化”菜单项，MMI进入到“初始化”界面。

初始化界面操作方法：

- 1) 通过操作加减键【+】或【-】，配合操作【确认】键选择是否复位，操作完成后，MMI返回到“设置”界面；
- 2) 通过操作【取消】键，没有复位操作，MMI返回到“设置”界面。

#### 5.5.4 事件







在子菜单“事件”界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到主菜单；用户操作方向键【↓】或【↑】到欲选择的子菜单位置，此时对应的菜单项反显色，再按【确认】键，即可进入相应的子菜单项。

如果系统中没有故障报告和事件记录，MMI将出现提示界面，用户操作【取消】键，退出提示界面，返回到“事件”界面。

如果系统中有故障报告，则显示故障报告的浏览界面；如果系统中有事件记录，则显示事件记录的浏览界面。在浏览界面，一页显示一条记录，用户操作方向键【↓】或【↑】翻页查看各条记录；用户操作【取消】键，退出浏览界面，返回到“事件”界面。

事件记录和故障报告的格式：

- a) 子菜单名称；
- b) 记录序号；
- c) 年、月、日、时、分、秒；
- d) 故障类型或事件类型；
- e) 动作值或变位信息。

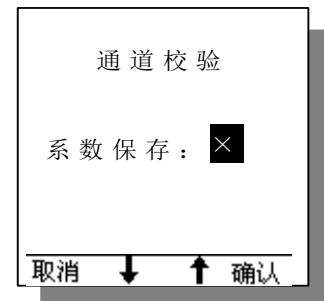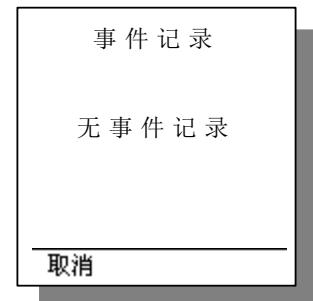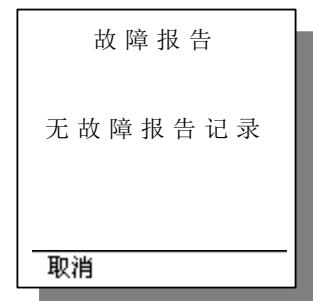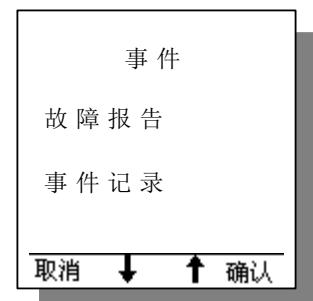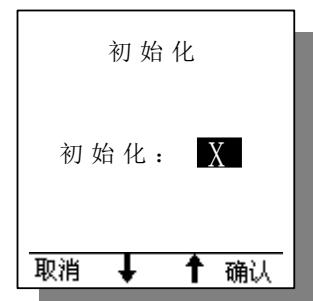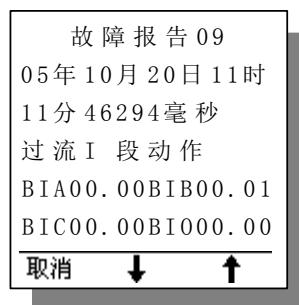

#### 5.5.5 通道校验

在子菜单“主菜单”界面下，选择子菜单“通道校验”菜单项，首先提示用户输入口令，口令界面操作方法同上（定值切换中）。操作完成后，MMI进入到“设置”界面；

在子菜单“通道校验”界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到主菜单；

- a) 在修改状态，通过操作方向键【←】或【→】，光标按位左移或右移，从而选择要修改的位，选中的位反显色；

- b) 在修改状态，通过操作加减键【+】或【-】，修改选择项；
- c) 在选择状态，通过操作方向键【↓】或【↑】选择项向下或向上移动；
- d) 在子菜单“通道校验”界面下，用户操作【取消】键，MMI进入到提示用户保存的“系数保存”界面。此界面操作方法与“定值切换保存”界面相同。

### 5.5.6 数据信息

在子菜单“数据信息”界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到主菜单；

用户操作方向键【↓】或【↑】到欲选择的子菜单位置，此时对应的菜单项反显色，再按【确认】键，即可进入相应的子菜单项。在相应子菜单项的数据浏览界面，按页显示各种数据信息，用户可操作方向键【↓】或【↑】翻页查看数据；用户操作【取消】键，退出浏览界面，返回到“数据信息”界面。保护实时值的数据浏览界面如右图。

### 5.5.7 系统测试

在子菜单“主菜单”界面下，选择子菜单“系统测试”菜单项，首先提示用户输入口令，口令界面操作方法同上（定值切换中）。操作完成后，MMI进入到“系统测试”界面。

在子菜单“系统测试”界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到主菜单；用户操作方向键【↓】或【↑】到欲选择的子菜单位置，此时对应的菜单项反显色，再按【确认】键，即可进入相应的子菜单项。

#### a) 开出传动

选择子菜单“系统测试”界面下的“开出传动”菜单项，MMI进入到“开出传动”界面。

开出传动界面操作方法：

- 1) 通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换；
- 2) 在修改状态，通过操作加减键【+】或【-】，修改选择项；
- 3) 在子菜单“系统参数”界面下，用户操作【取消】键，MMI进入到提示用户传动命令是否投入的“传动投入”界面。此界面操作方法与“定值切换保存”界面相同。

#### b) 开入检查






选择子菜单“系统测试”界面下的“开入检查”菜单项，MMI进入到“开入检查”浏览开入量信息的界面；在浏览开入量信息的界面，按页显示开入量信息，用户可操作方向键【↓】或【↑】翻页查看；用户操作【取消】键，退出浏览界面，返回到“系统测试”界面。浏览开入量信息的界面如右图。

#### c) LED 测试


选择子菜单“系统测试”界面下的“LED 测试”菜单项，MMI进入到“LED 测试”界面。

LED 测试界面操作方法：

- 1) 通过操作【确认】键可在选择状态和修改状态间进行状态切换；

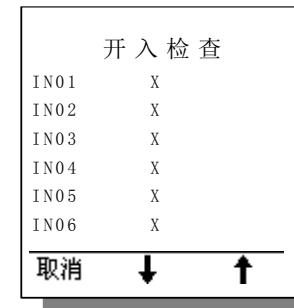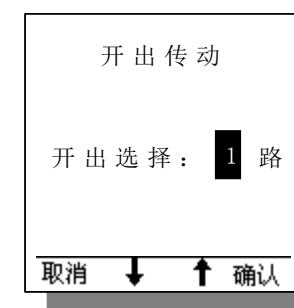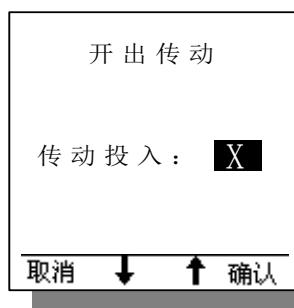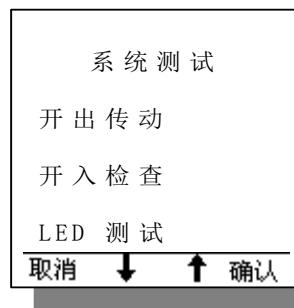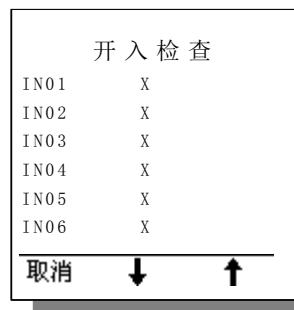


- 2) 在修改状态，通过操作方向键【↓】或【↑】，修改选择项；
- 3) 在子菜单“LED测试”界面下，用户操作【取消】键，MMI进入到提示用户LED选择命令是否投入的“LED选择”界面。此界面操作方法与“定值切换保存”界面相同。
- 4) 在提示用户LED选择命令是否投入的“LED选择”界面，用户选择“√”，并配合操作【确认】键，则面板所有的LED灯点亮；用户选择“×”，并配合操作【确认】键，则面板所有的LED灯熄灭

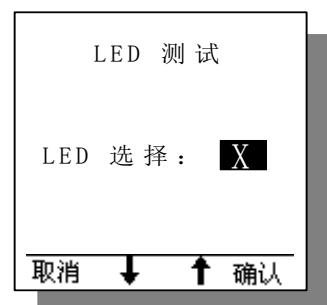

### 5.5.8 装置信息

显示装置中各CPU的软件版本和校验码信息。在子菜单“装置信息”界面下，用户操作【取消】键，MMI返回到主菜单。“装置信息”界面如右图。

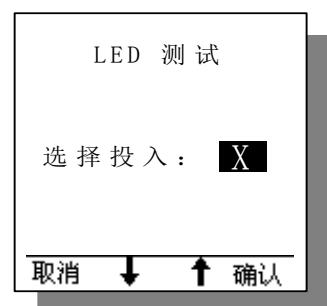

### 5.5.9 告警界面

对装置在运行过程中，出现的如下告警提示，请与我们工程师联系寻求解决。用户操作【取消】键，MMI返回到主菜单。界面如图所示：



### 5.5.10 SOE 主动显示界面

装置运行过程中，出现SOE事件时，装置主动弹出SOE事件的浏览界面，供用户查看。浏览界面的格式与“事件”子菜单中的故障报告和事件记录的格式相同。用户操作方向键【↓】或【↑】可上下翻页查看各条SOE事件记录；用户操作【取消】键，退出SOE主动显示的浏览界面，返回到“事件”子菜单界面。

## 6 装置调试及维护

NZB71 系列产品属于免调试产品，如果下列项目检查正常，即表明装置工作正常。

### 6.1 版本检查

如果程序版本号、校验码正确，即可认为程序正确，装置的各种功能和逻辑正确。在“装置信息”子菜单中，可查看程序的版本号、校验码。

### 6.2 开入量检查

依次加电压到各开关量输入端子，液晶上将显示相应的连通端子序号。

a) NZB7121/NZB7122/NZB7123 开入对应表如表 9 所示：

表 9 NZB7121/NZB7122/NZB7123/NZB7128 开入对应表

端子号	开入名称	定值号	有效电平	开入功能描述	
				开入开出插件	备注
	XDIN1	1	0	跳闸出口	
	XDIN2	2	0	重合闸出口	

表 9(续) NZB7121/NZB7122/NZB7123/NZB7128 开入对应表

端子号	开入名称	定值号	有效电平	开入功能描述	
				开入开出插件	备注
	XDIN3	3	0	预留	
	XDIN4	4	0	动作信号 1	
	XDIN5	5	0	动作信号 2	
	XDIN6	6	0	遥合入口	
	XDIN7	7	0	遥跳入口	
	XDIN8	8	0	预留	
	XDIN9	9	0	预留	
	XDIN10	10	0	事故信号	
	XDIN11	11	0	告警信号	
	XDIN12	12	0	24V 控制	
	XDIN13	13	0	启动元件	
F7	XDIN14	14	1	外部复归	
	XDIN15	15	1	预留	
	XDIN16	16	1	合后位置	0->1 手合; 1->0 手跳
F14	XDIN17	17	1	遥控标志	0、就地; 1、远方
	XDIN18	18	1	合闸压力降低	
	XDIN19	19	1	跳闸压力降低	
	XDIN20	20	1	合位标志	
	XDIN21	21	1	跳位标志	
	XDIN22	22	1	外部电源正常	上电标志
D2	XDIN23	23	1	外部开入 1	检修压板
D3	XDIN24	24	1	外部开入 2	弹簧未储能
D4	XDIN25	25	1	外部开入 3	开入 3
D5	XDIN26	26	1	外部开入 4	开入 4
D6	XDIN27	27	1	外部开入 5	开入 5
D7	XDIN28	28	1	外部开入 6	开入 6
D8	XDIN29	29	1	外部开入 7	开入 7
D9	XDIN30	30	1	外部开入 8	开入 8
D10	XDIN31	31	1	外部开入 9	开入 9
D11	XDIN32	32	1	外部开入 10	开入 10

b) NZB7121AC/ NZB7122AC/ NZB7123AC 开入对应表如表 10 所示:

表 10 NZB7121AC/NZB7122AC/NZB7123AC/NZB7128AC 开入对应表

端子号	开入编号	功能
D2	IN01	开入 1
D3	IN02	开入 2
D4	IN03	开入 3
D5	IN04	开入 4
D6	IN05	开入 5
D7	IN06	开入 6
D8	IN07	开入 7

表 10(续) NZB7121AC/NZB7122AC/NZB7123AC/NZB7128AC 开入对应表

端子号	开入编号	功能
D9	IN08	开入 8
D10	IN09	开入 9
D11	IN10	断路器位置

### 6.3 开出量检查

依次传动 1 至 9 路开出，检查开出是否正确（参考下表）。

a) NZB7121/ NZB7122/ NZB7123 开出对应表如表 11 所示：

表 11 NZB7121/NZB7122/NZB7123/NZB7128 开出对应表

开出编号	对应触点	功能	节点容量	触点方式
1	F1、F3	保护跳闸	DC24V 5A	常开
2	F5、F3	保护合闸	DC24V 5A	常开
3		备用		
4	E4、E5	保护动作闭锁 VQC	DC24V 5A	常开
5	E6、E7	保护动作	DC24V 5A	常开
6	F18、E18	遥合	DC24V 5A	常开
7	F17、E18	遥跳	DC24V 5A	常开
8		备用		
9		备用		
10	E1、E3	动作信号	DC24V 5A	常开
11	E2、E3	告警信号	DC24V 5A	常开
关闭工作电源	M1、M2	装置故障	DC24V 5A	常闭
注 1：作传动开出试验时，请接模拟断路器				
2：跳闸位置、合闸位置接点动作可通过传动 1、2 来实现				

b) NZB7121AC/ NZB7122AC/ NZB7123AC 开出对应表如表 12 所示：

表 12 NZB7121AC/NZB7122AC/NZB7123AC/NZB7128AC 开出对应表

开出编号	对应触点	功能	节点容量	触点方式
1	F1、F3	保护跳闸	DC24V 5A	常开
2	F5、F3	保护合闸	DC24V 5A	常开
3		备用		
4	E4、E5	保护动作闭锁 VQC	DC24V 5A	常开
5	E6、E7	保护动作	DC24V 5A	常开
6	F18、E18	遥合	DC24V 5A	常开
7	F17、E18	遥跳	DC24V 5A	常开
8		备用		
9		备用		
10	E1、E3	动作信号	DC24V 5A	常开
11	E2、E3	告警信号	DC24V 5A	常开
关闭工作电源	M1、M2	装置故障	DC24V 5A	常闭

## 6.4 模拟量检查

在装置的交流电压、电流输入端子加入额定值，在“数据信息”菜单下，查看各路模拟量，显示值误差分别为：保护电流、电压不超过±3%；测量电流、电压不超过±0.2%。

如果某一路误差过大，应该调整相应的“通道系数”。“通道系数”的调整在“系统测试”菜单下。

## 6.5 整组试验

如果上述各项检查全部正确，表明装置已没有问题。为慎重起见，可根据装置的定值，然后检查装置的动作情况，确认所使用的保护功能全部正确。

## 6.6 维护说明

保护动作后将显示相关的 SOE 动作报告，开入状态为 1 表示投入，为 0 表示退出。

### 6.6.1 NZB7121 系列事件报文

a) NZB7121 事件报文如表 13 所示：

表 13 NZB7121/NZB7121AC 事件报文

序号	动作报告	处理措施
1	过流 I 段动作	按运行要求处理
2	过流 II 段动作	按运行要求处理
3	反时限动作	按运行要求处理
4	过压跳闸	按运行要求处理
5	过压告警	按运行要求处理
6	欠压跳闸	按运行要求处理
7	不平衡电流跳闸	按运行要求处理
8	不平衡电流告警	按运行要求处理
9	不平衡电压跳闸	按运行要求处理
10	不平衡电压告警	按运行要求处理
11	TV 断线告警	按运行要求处理
12	控回断线	按运行要求处理

b) NZB7122 事件报文如表 14 所示：

表 14 NZB7122/NZB7122AC 事件报文

序号	动作报告	处理措施
1	过流 I 段动作	按运行要求处理
2	过流 II 段动作	按运行要求处理
3	反时限动作	按运行要求处理
4	过压跳闸	按运行要求处理
5	过压告警	按运行要求处理
6	欠压跳闸	按运行要求处理
7	不平衡电流跳闸	按运行要求处理
8	不平衡电流告警	按运行要求处理
11	TV 断线告警	按运行要求处理
12	控回断线	按运行要求处理

c) NZB7123 事件报文如表 15 所示：

表 15 NZB7123/NZB7123AC 事件报文

序号	动作报告	处理措施
1	过流 I 段动作	按运行要求处理
2	过流 II 段动作	按运行要求处理
3	反时限动作	按运行要求处理
4	过压跳闸	按运行要求处理
5	过压告警	按运行要求处理
6	欠压跳闸	按运行要求处理
7	不平衡电压跳闸	按运行要求处理
8	不平衡电压告警	按运行要求处理
11	TV 断线告警	按运行要求处理
12	控回断线	按运行要求处理

d) NZB7128 事件报文如表 16 所示:

表 16 NZB7128/ NZB7128AC 事件报文

序号	动作报告	处理措施
1	过流 I 段动作	按运行要求处理
2	过流 II 段动作	按运行要求处理
3	反时限动作	按运行要求处理
4	过压跳闸	按运行要求处理
5	过压告警	按运行要求处理
6	欠压跳闸	按运行要求处理
7	不平衡电流跳闸	按运行要求处理
8	不平衡电流告警	按运行要求处理
9	A 相不平衡电压跳闸	按运行要求处理
10	A 相不平衡电压告警	按运行要求处理
11	B 相不平衡电压跳闸	按运行要求处理
12	B 相不平衡电压告警	按运行要求处理
13	C 相不平衡电压跳闸	按运行要求处理
14	C 相不平衡电压告警	按运行要求处理
15	TV 断线告警	按运行要求处理
16	控回断线	按运行要求处理

## 6. 6. 2 NZB712/NZB712AC 开入量报文

开入状态从返回状态到投入状态时，界面显示对应开入量名称以及报文 0->1；

例如：装置检测到开入量 1 投入时，界面显示 IN01 0->1；

开入状态从投入状态到返回状态时，界面显示对应开入量名称以及报文 1->0；

例如：装置检测到开入量 1 返回时，界面显示 IN01 1->0；

## 6. 6. 3 NZB712/NZB712AC 压板相关报文

软压板从返回状态到投入状态时，界面显示对应的软压板名称以及报文 0->1；

例如：过流 I 段软压板投入时，界面显示过流 I 段压板投入 0->1；

软压板从投入状态到返回状态时，界面显示对应的软压板名称以及报文 1->0；

例如：过流 I 段软压板返回时，界面显示过流 I 段压板返回 1->0；

## 6.7 装置自检告警报文

装置自检告警报文如表 17 所示:

表 17 装置自检告警报文

编号	含 义	处理措施
1	模拟量输入错	通知厂家
2	ROM 校验错	通知厂家
3	定值错	通知厂家
4	定值区错	通知厂家

## 7 订货与选型

### 7.1 NZB712 系列参数选型表

NZB712 系列参数选型表如表 18 所示:

表 18 NZB712 系列参数选型表

NZB712□-											
语言											
中文	1										
英文	2										
频率											
50Hz		1									
60Hz		2									
工作电源											
110V AC/DC			1								
220V AC/DC			2								
相 CT 二次电流											
无				0							
1A				1							
5A				5							
零序 CT 二次电流											
无					0						
1A					1						
5A					5						
PT 接线型式											
无						0					
三相四线						1					
三相三线						2					
V 形接线						3					
3Uo 二次电压											
无						0					
100V						1					
300V						2					
开入量形式											
外部电源:110V							1				
外部电源:220V							2				

表 18(续) NZB712 系列参数选型表

NZB712□-										
通讯方式										
2 个工业以太网口(RJ45)								1		
2 个 RS485 口								2		
窗口打印功能窗口打印功能										
无								0		
有								1		
操作回路										
无										0
内部取消消防跳 AC110V										1
内部取消消防跳 DC110V										2
内部取消消防跳 AC220V										3
内部取消消防跳 DC220V										4
内部带防跳 AC110V										5
内部带防跳 DC110V										6
内部带防跳 AC220V										7
内部带防跳 DC220V										8
注：窗口打印功能中无录波打印功能，如需录波打印功能请另做说明。										

## 7.2 订货须知

订货时应指明：

- a) 装置型号、名称及订货数量；
- b) 根据参数配置表所列的项目逐一明确尾号；
- c) 特殊的功能要求及备品或备件；
- d) 供货地址及时间。